



ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE - INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE
 INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN - GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG
 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO - ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ
 INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI - NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE
 INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNTREȚINERE - KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET
 BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING - NAUDOJIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA
 LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA - 使用与保养说明
 إرشادات الاستخدام والصيانة - UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE
 NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ - INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO
 BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING - UPUTE ZA UPORABU I ODRŽAVANJE



For:

- EXTRAVAREM LR	12-18-25-40 I
- MAXIVAREM LR	35 I
- SOLARVAREM	8-12-18-19-25-40 I
- EXTRAVAREM LC	8-12-18-25-24-40 I
- IDROVAREM	19-24 I
- INTERVAREM LS/LC	8-12-19-20-25-40-24 I; 19BP-20BP I
- OSMOVAREM	19 I
- INOXVAREM	1-2-8-20 I; 20BP I
- PLUSVAREM	8 I
- ULTRAVAREM	8-12-19-24-25 I; 19BP-20BP I
- AQUAVAREM	8-19-24-40-60-80-100 I
- STARVAREM	18-25-35-50-80-100 I

DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' UE - EU DECLARATION OF CONFORMITY- DÉCLARATION UE DE CONFORMITÉ
 EU - KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG - DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE
 ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС -DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE
 IZJAVA O SKLADNOSTI EU -DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE - EU -VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
 EU-SAMSVARSEKTLÆRING - EB ATITIKTIES DEKLARACIJA - ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
 UE符合性声明 - “UE” إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي - EU IZJAVA O SKLADNOSTI - EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ
 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE - EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE - EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Aggiornato 22/05/2017

Copia conforme all'originale

Codice: CE02-Mod.D (Revisione 05/2017)




Sede Legale e Stabilimento: 35024 BOVOLENTA (PD) – Via Sabbioni, 2
 Off.Amministrativi e Stabilimento: 35010 LIMENA (PD) ITALY – Via del Santo, 207
 Tel. +39 – 049 8840322 r.a. – Fax +39 – 049 8841399
 http://www.varem.com – E-mail: varem@varem.com

Capitale sociale € 2.600.000i.v. - Cod. Fisc. e Part. IVA IT 01010270286
 Reg. Imprese Padova n. 17010 - R.E.A. di C.C.I.A.A. PD 169560 - PD 013209 COMME.EST


1 Serraggio raccordo
Fitting tightening




2 Esempi montaggio
Assembly examples

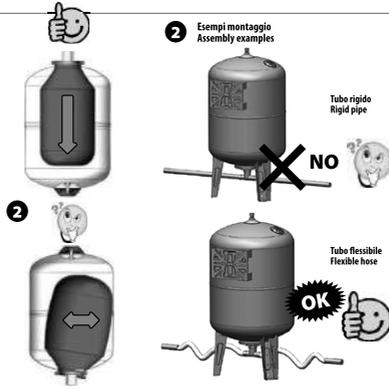


3 Sostegno vaso
Tank support

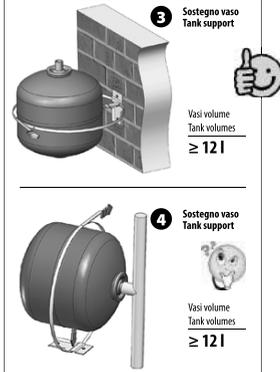

5 Installazione vaso espansione
Expansion tank installation

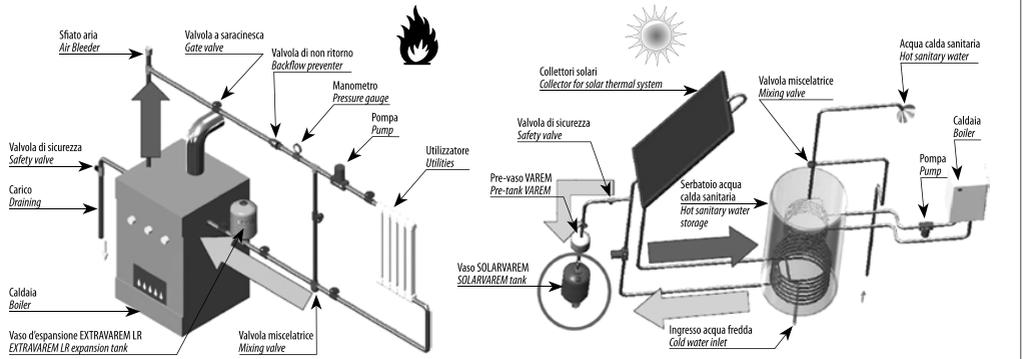

6 Installazione autoclave
Pressure tank installation

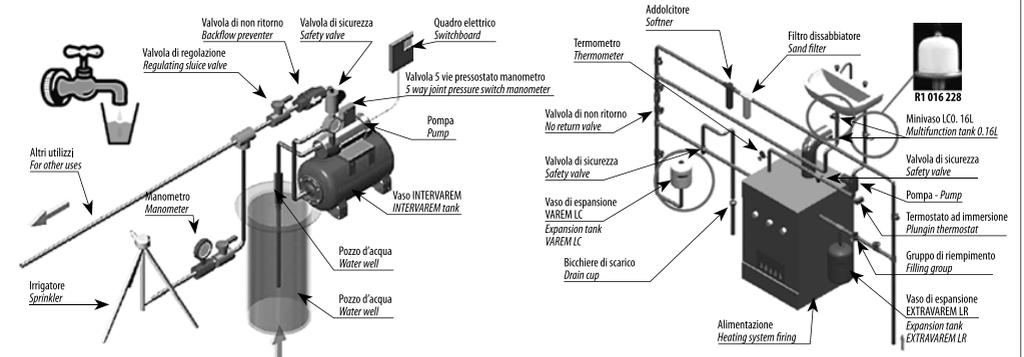

According to
EN 13831
CE 0948

Fluidi gruppo 2
 Group 2 fluids

MODULE D/D1	PED-0948-QSD-419-14		
MODULES B		MODULE B DRAWING NO.	TYPE
	Z-IS-DDK-MUC-08-08-408247-001	MO28A-CE	MAXIVAREM LC CE 60-400 L.
	TIS-PED-VI-11-02-003769-4638	MO24A-CE	MAXIVAREM LR CE 60-700 L.
	Z-IS-DDK-MUC-09-09-408247-001	MO25A-CE	MAXIVAREM LS CE 60-500 L. ULTRAVAREM 60-500 L. ZINCVAREM LS CE
	Z-IS-DDK-MUC-10-07-408247-001	MO21A-CE	MAXIVAREM LS CE 750-1000 L.
	Z-IS-DDK-MUC-09-10-408247-002	MO29A-CE	MAXIVAREM LR CE 80-300L.
	Z-IS-DDK-MUC-10-07-408247-002	MO32A-CE	SOLARVAREM CE 60-500L.
	TIS-PED-VI-10-12-003769-4518	MO33A-CE	PLUSVAREM 20-495 L.
	R-TIS-PED-MI-16-02-003769-14380	MO27B-CE	MAXIVARME LR CE 750-1000 L.
	TIS-PED-VI-11-03-004969-4727	MO34A-CE	MAXIVAREM LS CE 2000 L.
TIS-PED-MI-17-03-278715-10912	INOX-LS-CE	INOXVAREM CE 50-500 L.	



TÜV Italia s.r.l. Via Carducci, 125
 Ed. 23 I-20009 Sesto San Giovanni (MI)
CE 0948

ENTE NOTIFICATO
 NOTIFIED BODY

Limena 22/05/2017

Copia conforme all'originale
 CE02-Mod.D - UNICO - (Revisione 05-2017)



Categoria prodotti (2014/68/UE)


Products category according to (2014/68/UE)

PS = pressure service (see product label) / (vedere etichetta prodotto)

V = volume (see product label) / (vedere etichetta prodotto)

- $PS \times V \leq 50$ without CE marking / senza marchio CE Example/Esempio
- $50 < PS \times V \leq 200$ Category I / Categoria I 100 Liter tank, PS=10 bar → $PS \times V = 1000$ → category II
- $200 < PS \times V \leq 1000$ Category II / Categoria II Vaso 100 Litri, PS=10 bar → $PS \times V = 1000$ → categoria II
- $1000 < PS \times V \leq 3000$ Category III / Categoria III
- $PS \times V > 3000$ Category IV / Categoria IV

TANK WATER FILLING - RIEMPIIMENTO DI UN VASO

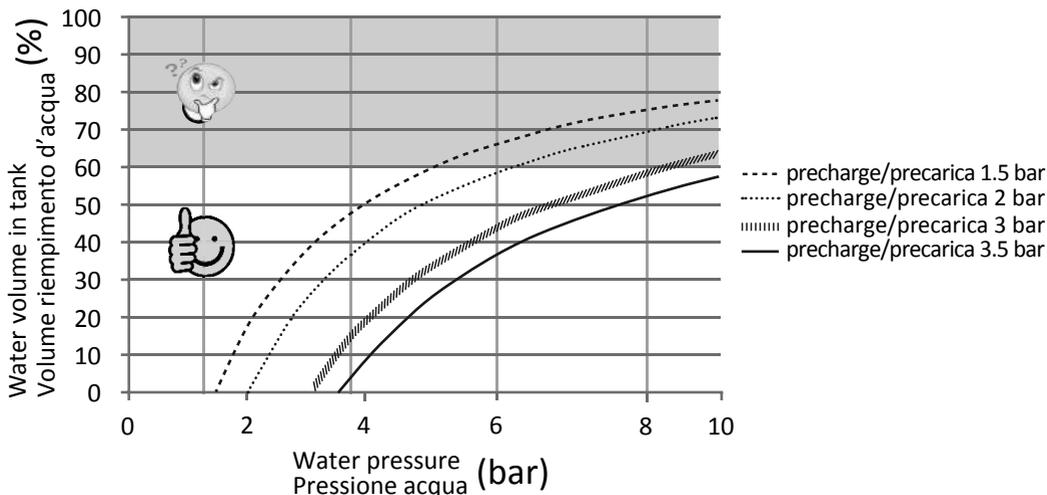

ISTRUZIONI D'USO E MANUTENZIONE

1. Generalità.

I vasi di espansione e/o autoclavi a membrana VAREM sono realizzati rispettando i requisiti essenziali di sicurezza della Direttiva Europea 2014/68/UE. **Queste istruzioni d'uso sono realizzate in conformità e con lo scopo di cui all'articolo 3.4 – Allegato I alla Direttiva 2014/68/UE e sono allegate ai prodotti.**

2. Descrizione e destinazione d'uso dei prodotti.

- Riscaldamento: il vaso di espansione VAREM viene impiegato per assorbire l'aumento di volume dell'acqua dovuto alla sua dilatazione termica con l'aumento della temperatura, limitando quindi l'aumento di pressione nell'impianto.

- L'autoclave a membrana VAREM è un componente necessario per un duraturo e regolare funzionamento degli impianti di distribuzione e pompaggio dell'acqua potabile, costituendo una riserva d'acqua in pressione e limitando quindi gli interventi della pompa.

- Tutti i vasi e/o autoclavi sono progettati per utilizzo con fluidi di gruppo 2; ogni altro tipo di fluido non è ammesso (salvo specifica autorizzazione scritta rilasciata da VAREM).

I vasi di espansione e le autoclavi VAREM sono costituiti da un recipiente metallico chiuso dotato di una membrana interna. Le membrane VAREM hanno una conformazione a palloncino con attacco alla flangia che impedisce all'acqua il contatto diretto con le pareti metalliche del vaso (la gamma AQUAVAREM è dotata invece di membrana a diaframma con liner di protezione della parete metallica del vaso; la gamma per riscaldamento STARVAREM invece ha solo una membrana a diaframma ed è priva di questa protezione).

3. Caratteristiche tecniche.

Le caratteristiche tecniche del vaso di espansione e/o delle autoclavi sono riportate nella targhetta applicata su ogni singolo prodotto (articolo 3.3 - Allegato I alla Direttiva 2014/68/UE). I dati sono: codice, n. di serie, data di fabbricazione, capacità, temperatura di esercizio (TS), precarica, pressione massima d'esercizio (PS).

L'etichetta viene applicata sul vaso di espansione e/o autoclave VAREM e non deve essere rimossa o modificata nei contenuti indicati. L'utilizzo dei prodotti deve essere conforme alle caratteristiche tecniche riportate in etichetta dalla VAREM e non possono in alcun caso essere violati i limiti prescritti.

4. Installazione.

- **Corretto dimensionamento del vaso rispetto al suo utilizzo;** un vaso e/o autoclave non correttamente dimensionato può causare danni a persone e cose. Il dimensionamento deve essere eseguito da tecnici specializzati.

- **Corretta installazione eseguita da tecnici specializzati** in conformità con le norme nazionali, rispettando i valori prescritti della coppia di serraggio del raccordo (fig. 1) ed i suggerimenti di montaggio (fig. 2). Nel caso di più vasi in serie o parallelo, essi vanno collegati alla stessa altezza. Per vasi di volume superiore a 12 litri, se montati con raccordo verso l'alto, è necessario un adeguato sostegno (fig. 3); non installare il vaso a sbalzo se non sostenuto (fig. 4).

- Il vaso da riscaldamento deve essere installato in prossimità della caldaia e collegato alle tubazioni di ritorno o reflusso (fig. 5).

- L'autoclave va posizionata in direzione della mandata della pompa (fig. 6).

Installare il vaso di espansione in modo da prevenire danni dovuti a perdite d'acqua ed in luogo adeguato.

VASO ESPANSIONE

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Intervento valvola di sicurezza dell'impianto	Volume del vaso non adeguato	Sostituzione con vaso di corretto volume
	Vaso scarico	Ripristinare precarica
	Precarica non adeguata	Controllare che la precarica sia 0,2 bar in meno rispetto al valore di avvio del pressostato (entro il range di 0,5-3,5 bar)
Vaso molto caldo	Installazione su tubazioni di mandata caldaia	Installare vaso su tubazioni di ritorno

AUTOCLAVE

PROBLEMA	CAUSA	SOLUZIONE
Intervento valvola di sicurezza dell'impianto	Volume del vaso non adeguato	Sostituzione con vaso di corretto volume
	Vaso scarico	Ripristinare precarica
	Precarica non adeguata	Controllare che la precarica sia 0,2 bar in meno rispetto al valore di avvio del pressostato (entro il range di 0,5-3,5 bar)
Vaso molto caldo	Compressione eccessiva aria precarica	Sostituzione con vaso di corretto volume
Alta frequenza interventi pompa	Volume del vaso non adeguato	Sostituzione con vaso di corretto volume
	Precarica non adeguata	Controllare che la precarica sia 0,2 bar in meno rispetto al valore di avvio del pressostato (entro il range di 0,5-3,5 bar)
Vaso rumoroso	Vaso non scarica bene	Controllare che la precarica sia 0,2 bar in meno rispetto al valore di avvio del pressostato (entro il range di 0,5-3,5 bar)
Vibrazioni su vaso	Fissaggio vaso o vaso non scarica bene	Controllare che la precarica sia 0,2 bar in meno rispetto al valore di avvio del pressostato (entro il range di 0,5-3,5 bar)

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - dichiara che la presente Dichiarazione di Conformità viene rilasciata sotto la propria e unica responsabilità e si riferisce ai seguenti prodotti:

Descrizione prodotti: vasi di espansione e/o autoclavi.

Marchio: Varem

Modello/Tipo: vedere copertina della presente Dichiarazione di Conformità.

I vasi di espansione e/o autoclavi della dichiarazione di cui sopra sono conformi alla corrispondente Direttiva di armonizzazione dell'Unione: 2014/68/UE, Direttiva attrezzature in pressione (PED).

Per le categorie I e II secondo il modulo D1, per categorie III e IV secondo i moduli B+D (vedere tabella pag. 3).

Sono state applicate le seguenti norme armonizzate: EN13831:2008.

La presente Dichiarazione di Conformità viene applicata a vasi di espansione e autoclavi riportanti la marcatura CE ed appartenenti alle categorie I, II, III e IV. Essa non deve essere considerata per gli apparecchi appartenenti alla categoria di cui all'articolo 4.3 della Direttiva 2014/68/UE.

- È necessaria la presenza della valvola di sicurezza nell'impianto, con taratura della pressione inferiore o uguale alla pressione massima del vaso e/o autoclave; l'assenza della valvola di sicurezza, con superamento della pressione massima di esercizio, può causare gravi danni a persone, animali e cose.

- La pressione di precarica riportata nell'etichetta è per applicazioni standard; può essere regolata a 0,2 bar in meno rispetto all'impostazione di avvio del pressostato e comunque entro un range di 0,5-3,5 bar. La precarica deve essere controllata (con manometro tarato applicato alla valvola) prima dell'installazione del prodotto.

- Prevenire la corrosione del serbatoio verniciato non esponendolo possibilmente ad ambienti aggressivi. Accertarsi che il serbatoio non costituisca una massa elettrica e che non ci sia una corrente elettrica vagante nell'impianto per prevenire il rischio di corrosione del serbatoio.

5. Manutenzione.

La manutenzione e/o sostituzione deve essere eseguita da tecnici specializzati ed autorizzati in conformità con le norme nazionali vigenti, accertandosi accuratamente che:

- tutte le apparecchiature elettriche dell'impianto non siano alimentate elettricamente;

- il vaso di espansione si sia adeguatamente raffreddato;

- il vaso di espansione e/o autoclave sia completamente scaricato dell'acqua e dalla pressione dell'aria prima di eseguire qualsiasi operazione su di esso. La presenza di aria di precarica è molto pericolosa in quanto può provocare la proiezione di pezzi che possono causare gravi danni a persone, animali e cose. La presenza di acqua nel serbatoio ne aumenta considerevolmente il peso.

Controlli periodici:

- Precarica: una volta all'anno verificare che la pressione di precarica sia quella indicata nell'etichetta, con una tolleranza di +/-20%. IMPORTANTE: per eseguire l'operazione il vaso deve essere completamente svuotato dell'acqua (serbatoi vuoti).

- Nel caso in cui il vaso e/o autoclave risulti scarico è necessario riportare il valore della precarica allo stesso valore indicato nell'etichetta.

- Controllare visivamente una volta all'anno l'assenza di corrosione sul serbatoio; in caso di corrosione il serbatoio DEVE essere sostituito.

6. Precauzioni di sicurezza per i rischi residui.

L'insosservanza delle seguenti disposizioni può causare ferite mortali, danni a cose e alle proprietà e rendere inutilizzabile il vaso. **La pressione di precarica deve rispettare il valore nominale entro range di 0,5-3,5 bar.** Regolazioni della precarica al di fuori di questo range devono essere autorizzate da VAREM. È vietato forare e/o saldare con fiamma il vaso di espansione e/o autoclave. Il vaso di espansione e/o autoclave non deve essere mai disinstallato quando si trova in condizioni di lavoro. Non superare la temperatura massima di esercizio e/o la pressione massima ammissibile. È vietato utilizzare il vaso di espansione e/o autoclave in modo diverso rispetto alla sua destinazione d'uso. Ogni vaso di espansione e/o autoclave VAREM prima di essere spedito viene testato, controllato ed imballato. Il costruttore non risponde in alcun modo dei danni provocati da un errato trasporto e/o movimentazione nel caso in cui non vengano usati i più idonei mezzi che garantiscano l'integrità dei prodotti e la sicurezza delle persone. VAREM NON accetta nessun tipo di responsabilità per danni a persone e cose derivanti da dimensionamento scorretto, uso errato, installazione, esercizio improprio del prodotto o del sistema integrato. **Non utilizzare le gamme LR per uso sanitario.**

INSTRUCTIONS FOR USE AND MAINTENANCE

1. General information

VAREM membrane expansion vessels and/or pressure tanks are manufactured in accordance with the essential safety requirements of European Directive 2014/68/EU. These instructions for use are drawn up in compliance with and for the purpose set forth in article 3.4 - Attachment I to Directive 2014/68/EU and are enclosed with the products.

2. Product description and intended use

- Heating: VAREM expansion vessels are used to absorb the increase in water volume due to thermal expansion caused by the rise in temperature, thereby limiting the increase in pressure in the system.

- VAREM membrane pressure tanks are necessary for long-lasting, regular operation of sanitary water distribution and pumping systems, constituting a reserve of pressurized water and thereby limiting pump intervention.

- All vessels and/or pressure tanks are to be used with group 2 fluids; any other type of fluid is not permitted (unless otherwise specifically approved in writing by VAREM).

VAREM expansion vessels and pressure tanks consist of a closed metal container fitted with an internal membrane. VAREM membranes have a balloon-like conformation and feature a flange attachment, which prevents water coming into direct contact with the metal sides of the vessel (the AQUAVAREM line is instead equipped with a diaphragm membrane featuring a protection liner on the metal wall of the vessel; the STARVAREM heating line is simply fitted with a diaphragm membrane and has no protection liner).

3. Technical features

The technical features of the expansion vessels and/or pressure tanks are indicated on the plate attached to each individual products (article 3.3 - Attachment I to Directive 2014/68/EU). The label indicates: code, serial no., date of manufacture, capacity, operating temperature (TS), pre-charge, maximum operating pressure (PS).

The label is attached to the VAREM expansion vessel and/or pressure tank and must not be removed or the information displayed modified. The products must be used in compliance with the technical features indicated on the VAREM label and the prescribed limits must under no circumstances be violated.

4. Installation

- **Correct dimensioning of the vessel according to its use;** an incorrectly dimensioned vessel and/or pressure tank can cause damage to persons and objects. Dimensioning must be performed by specialised technicians.

- **Correct installation performed by specialised technicians** in compliance with national regulations, observing the prescribed tightening torque values of the fitting (fig. 1) and the assembly suggestions (fig. 2). If several tanks are installed in series or in parallel, they must be connected at the same height. Should vessels with a volume greater than 12 litres be mounted with the fitting facing upwards, an appropriate support will be necessary (fig. 3); do not install the tank cantilevered if it is not supported (fig. 4).

- Heating vessels must be installed in close proximity to the boiler and connected to the return or back-flow piping (fig. 5).

- Pressure tanks must be positioned in the direction of the pump flow (fig. 6).

Install the expansion vessel in a suitable place and in a such way as to prevent damage due to water leaks.

EXPANSION VESSEL

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
System safety valve intervenes	Inadequate tank volume	Replace with tank having correct volume
	Tank discharged	Restore pre-charge
	Inadequate pre-charge	Check that the pre-charge value is 0.2 bars lower than the pressure switch start value (within a range of 0.5-3.5 bars)
Tank very hot	Installation on boiler flow piping	Install tank on return piping

PRESSURE TANK

PROBLEM	CAUSE	REMEDY
System safety valve intervenes	Inadequate tank volume	Replace with tank having correct volume
	Tank discharged	Restore pre-charge
	Inadequate pre-charge	Check that the pre-charge value is 0.2 bars lower than the pressure switch start value (within a range of 0.5-3.5 bars)
Tank very hot	Excessive compression of pre-charge air	Replace with tank having correct volume
Frequent pump interventions	Inadequate tank volume	Replace with tank having correct volume
	Inadequate pre-charge	Check that the pre-charge value is 0.2 bars lower than the pressure switch start value (within a range of 0.5-3.5 bars)
Noisy tank	Tank does not discharge properly	Check that the pre-charge value is 0.2 bars lower than the pressure switch start value (within a range of 0.5-3.5 bars)
Vibrations on tank	Defective tank fixing or inadequate tank discharge	Check that the pre-charge value is 0.2 bars lower than the pressure switch start value (within a range of 0.5-3.5 bars)

EU DECLARATION OF CONFORMITY

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - declares that this Declaration of Conformity is released under its own and sole responsibility and covers the following products:

Description of products: expansion vessels and/or pressure tanks.

Trademark: Varem

Model/Type: see cover of this Declaration of Conformity.

The expansion vessels and/or pressure tanks referred to in the above declaration comply with the relevant Union harmonisation Legislation: Pressure Equipment Directive 2014/68/EU (PED).

Categories I and II in accordance with module D1, categories III and IV in accordance with modules B+D (see table on page 3).

The following harmonised Standards have been applied: EN13831:2008.

This Declaration of Conformity covers expansion vessels and pressure tanks bearing the CE mark and included in categories I, II, III and IV. It must not be considered for equipment included in the category referred to in article 4.3 of Directive 2014/68/EU.

- **Pressure on the safety valve, which must be present on the system, must be lower than or equal to the maximum pressure of the vessel/pressure tank;** should the safety valve be missing and the maximum operating pressure exceeded, damage may occur to persons, animals and objects.

- **The pre-charge pressure stated on the label is intended for standard applications;** it can be adjusted to 0.2 bars lower than the pressure switch start value but always within a range of 0.5-3.5 bars. The pre-charge must be checked (by means of a calibrated pressure gauge applied on the valve) before installing the product.

- Prevent corrosion of the tank paint by not exposing it to aggressive environments. Make sure that the tank does not constitute a conductive part and that there is no stray current in the system in order to prevent the risk of tank corrosion.

5. Maintenance

Maintenance and/or replacement must be carried out by specialised, authorised technicians in compliance with current national regulations, making particularly sure that:

- none of the electrical equipment on the system is live;

- the expansion vessel has cooled down sufficiently;

- the expansion vessel and/or pressure tank is completely drained of water and the air pressure is discharged before performing any operations on the same. The presence of pre-charge air is very dangerous and might originate the projection of pieces, which may cause serious damage to persons, animals and objects. The presence of water in the tank considerably increases its weight.

Regular checks:

- Pre-charge: check that the pre-charge pressure corresponds to the value indicated on the label with a tolerance of +/- 20% once a year. IMPORTANT: to perform this operation, the water must be emptied completely from the tanks (empty tanks).

- If the vessel and/or pressure tank is not charged, set the pre-charge value to the same value indicated on the label.

- Visually check that no corrosion is present on the tank once a year; in the event of corrosion the tank MUST be replaced.

6. Safety precautions and residual risks

Failure to comply with the following provisions may cause lethal injuries, damage to objects and property and make the tank unusable. **The pre-charge pressure must be adjusted within the nominal values in a range of 0.5-3.5 bars.** It is forbidden to drill and/or flame-weld the expansion vessel and/or pressure tank. The expansion vessel and/or pressure tank must never be uninstalled when in operation. Do not exceed the maximum operating temperature and/or maximum pressure permitted. It is forbidden to use the expansion vessel and/or pressure tank for use other than its intended use. All VAREM expansion vessels and/or pressure tanks are inspected, tested and packed before being dispatched. The manufacturer is not liable for any damage caused by incorrect transport and/or handling in the event of failure to use the most suitable means, which guarantee integrity of the products and safety of persons. VAREM DOES NOT accept any responsibility whatsoever for damage/injury caused to persons and objects deriving from improper dimensioning, use, installation or operation of the product or integrated system. **Do not use the LR ranges for sanitary use.**

INSTRUCTIONS D'UTILISATION ET D'ENTRETIEN

1. Généralités.

Les vases d'expansion et/ou les autoclaves VAREM sont réalisés en respectant les caractéristiques essentielles de sécurité de la directive européenne 2014/68/UE. Ces instructions d'utilisation sont réalisées conformément et dans le but visé à l'article 3.4 - Annexe I de la Directive 2014/68/UE et sont jointes aux produits.

2. Description et utilisation prévue des produits.

- Réchauffement : le vase d'expansion VAREM est utilisé pour absorber l'augmentation du volume de l'eau suite à sa dilatation thermique due à la hausse de la température, en limitant l'augmentation de la pression dans l'installation.

- L'autoclave à membrane VAREM est un composant nécessaire pour un fonctionnement durable et régulier des installations de distribution et de pompage de l'eau potable. Il crée une réserve d'eau sous pression et limite ainsi les interventions de la pompe.

- Tous les vases et/ou les autoclaves sont conçus pour être utilisés avec des fluides du groupe 2. Aucun autre fluide n'est admis (sauf autorisation spécifique écrite délivrée par VAREM).

Les vases d'expansion et les autoclaves VAREM sont constitués d'un récipient métallique fermé pourvu d'une membrane interne. Les membranes VAREM ont une conformation en forme de ballon avec une fixation à la bride qui empêche le contact direct de l'eau avec les parois métalliques (la gamme AQUAVAREM est équipée en revanche de membrane à diaphragme avec un chemisage de protection de la paroi métallique du vase. La gamme pour réchauffement STARVAREM, quant à elle, a une seule membrane à diaphragme et est dépourvue de cette protection).

3. Caractéristiques techniques.

Les caractéristiques techniques du vase d'expansion et/ou des autoclaves sont reportées sur la plaquette apposée sur chaque produit (article 3.3 - Annexe I de la Directive 2014/68/UE). Les données sont : code, numéro de série, date de fabrication, capacité, température de fonctionnement (TS), précharge, pression maximale de fonctionnement (PS). L'étiquette est apposée sur le vase d'expansion et/ou l'autoclave VAREM et ne doit pas être enlevée ou modifiée dans les données indiquées. L'utilisation des produits doit être conforme aux caractéristiques techniques reportées sur l'étiquette par VAREM et les limites prescrites ne peuvent en aucun cas être violées.

4. Installation.

- Un dimensionnement correct du vase par rapport à son utilisation ; un vase et/ou un autoclave qui n'est pas correctement dimensionné peut causer des dommages aux personnes et aux biens. Le dimensionnement doit être effectué par des techniciens spécialisés.

- Une installation effectuée correctement par des techniciens spécialisés conformément aux réglementations nationales, en respectant les valeurs prescrites du couple de serrage du raccord (fig. 1) et les conseils pour le montage (fig. 2). Si plusieurs vases en série ou parallèles sont présents, ils devront être raccordés à la même hauteur. Il faudra un support approprié (fig. 3) pour les vases au volume supérieur à 12 litres s'ils sont montés avec un raccordement vers le haut. Ne pas installer le vase en porte-à-faux s'il n'est pas soutenu (fig. 4).

- Le vase pour le réchauffement doit être installé à proximité de la chaudière et raccordé aux conduites de retour ou de reflux (fig. 5).

- L'autoclave doit être positionné dans le sens du refoulement de la pompe (fig. 6).

- Installer le vase d'expansion dans un lieu approprié, de façon à prévenir les dommages dus aux fuites d'eau.

- La présence de la soupape de sûreté dans l'installation est nécessaire, avec le tarage de la pression inférieur ou égal à la pression maximum du vase et/ou de l'autoclave. L'absence d'une soupape de sûreté, avec un dépassement de la pression maximale de fonctionnement, peut causer de graves dommages aux personnes, aux animaux et aux biens.

- La pression de précharge initiale reportée sur l'étiquette concerne les applications standard ; elle peut être réglée à 0,2 bar de moins par rapport à la configuration de démarrage du pressostat et, dans tous les cas, dans la fourchette de 0,5-3,5 bar. La précharge doit être contrôlée (avec un manomètre taré appliqué à la soupape) avant l'installation du produit.

- Prévenir la corrosion du réservoir verni en évitant, si possible, de l'exposer à des milieux agressifs. S'assurer que le réservoir ne peut pas faire masse électrique et qu'il n'y a pas de courant électrique errant dans l'installation afin d'éviter la corrosion du réservoir.

5. Entretien.

L'entretien et le remplacement doivent être effectués par des techniciens spécialisés et autorisés conformément aux réglementations nationales en vigueur, en s'assurant précisément que :

- tous les appareils électriques de l'installation ne sont pas sous tension ;

- le vase d'expansion s'est suffisamment refroidi ;

- le vase d'expansion et/ou l'autoclave est complètement vidé de l'eau et de la pression d'air avant d'effectuer toute opération sur ce dernier. La présence d'air de précharge est très dangereuse car cela peut provoquer la projection de pièces pouvant causer des dommages graves aux personnes, aux animaux ou aux biens. La présence d'eau dans le réservoir en augmente considérablement le poids.

Contrôles périodiques :

- Précharge : une fois par an vérifier que la pression de précharge est celle indiquée sur l'étiquette, avec une tolérance de +/- 20 %. IMPORTANT : le vase doit être complètement vidé de l'eau (réservoirs vides) pour effectuer l'opération.

- Dans le cas où le vase et/ou l'autoclave serait déchargé, il faut ramener la valeur de précharge à la valeur indiquée sur l'étiquette.

- Contrôler visuellement une fois par an l'absence de corrosion dans le réservoir ; en cas de corrosion le réservoir DOIT être remplacé.

6. Consignes de sécurité pour les risques résiduels.

L'inobservation des dispositions suivantes peut causer des blessures mortelles, des dommages aux biens et aux propriétés et rendre le vase inutilisable. La pression de précharge doit respecter la valeur nominale comprise entre 0,5 et 3,5 bar. Il est interdit de percer et/ou de souder à la flamme le vase d'expansion et/ou l'autoclave. Le vase d'expansion et/ou l'autoclave ne doit jamais être déinstallé quand il fonctionne. Ne pas dépasser la température maximum de fonctionnement et/ou la pression maximale admissible. Il est interdit d'utiliser le vase d'expansion et/ou l'autoclave d'une manière autre que celle pour laquelle il est prévu. Chaque vase d'expansion et/ou autoclave VAREM est testé, vérifié et emballé avant d'être expédié. Le fabricant ne répond en aucune manière des dommages provoqués par un transport et une maintenance incorrects si les moyens appropriés garantissant l'intégrité des produits et la sécurité des personnes ne sont pas utilisés. VAREM DECLINE tout type de responsabilité pour les éventuels dommages aux personnes et aux biens dérivant d'une erreur de dimensionnement, d'une mauvaise utilisation, d'une installation incorrecte et d'un fonctionnement impropre du produit ou du système intégré. Ne pas utiliser les gammes LR pour un usage sanitaire.

VASE D'EXPANSION

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La soupape de sûreté de l'installation s'est déclenchée	Le volume du vase n'est pas approprié	Il faut le remplacer avec un vase ayant un volume approprié
	Vase de déchargement	Rétablir la précharge
	Précharge non appropriée	Contrôler que la précharge est de 0,2 bar de moins par rapport à la valeur de démarrage du pressostat (comprise entre 0,5 et 3,5 bar)
Vase très chaud	Installation sur le refoulement de la chaudière	Installer le vase sur des conduites de retour

AUTOCLAVE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTION
La soupape de sûreté de l'installation s'est déclenchée	Le volume du vase n'est pas approprié	Il faut le remplacer avec un vase ayant un volume correct
	Vase de déchargement	Rétablir la précharge
	Précharge non appropriée	Contrôler que la précharge est de 0,2 bar de moins par rapport à la valeur de démarrage du pressostat (comprise entre 0,5 et 3,5 bar)
Vase très chaud	Compression excessive de l'air préchargé	Il faut le remplacer avec un vase ayant un volume approprié
Fréquence élevée des déclenchements de la pompe	Le volume du vase n'est pas approprié	Il faut le remplacer avec un vase ayant un volume approprié
	Précharge non appropriée	Contrôler que la précharge est de 0,2 bar de moins par rapport à la valeur de démarrage du pressostat (comprise entre 0,5 et 3,5 bar)
Vase bruyant	Le vase ne décharge pas correctement	Contrôler que la précharge est de 0,2 bar de moins par rapport à la valeur de démarrage du pressostat (comprise entre 0,5 et 3,5 bar)
Vibrations du vase	Fixation du vase ou le vase ne décharge pas correctement	Contrôler que la précharge est de 0,2 bar de moins par rapport à la valeur de démarrage du pressostat (comprise entre 0,5 et 3,5 bar)

DECLARATION UE DE CONFORMITÉ

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - déclare que cette déclaration de conformité est délivrée sous sa seule responsabilité et s'applique aux produits suivants :

Description des produits : vases d'expansion et/ou autoclaves.

Marque : Varem

Modèle/type : voir la couverture de cette déclaration de conformité.

Les vases d'expansion et/ou les autoclaves de la déclaration susmentionnée sont conformes à la directive d'harmonisation correspondante de l'Union Européenne 2014/68/UE, Directive équipements sous pression (PED).

Pour les catégories I et II selon le module D1, pour les catégories III et IV selon les modules B + D (voir le tableau à la page 3).

Les normes harmonisées suivantes ont été appliquées : EN13831:2008.

Cette déclaration de conformité est appliquée aux vases d'expansion et aux autoclaves portant le marquage CE et appartenant aux catégories I, II, III et IV. Elle ne doit pas être considérée pour les appareils appartenant à la catégorie visée à l'article 4.3 de la Directive 2014/68/UE.



GEBRAUCHS- UND WARTUNGSANLEITUNG

1. Allgemein

Die Expansionsgefäße und/oder Membrandruckgefäße von VAREM werden den Sicherheitsanforderungen gemäß der Europäischen Richtlinie 2014/68/EU entsprechend gefertigt. **Diese Gebrauchsanleitung wird in Übereinstimmung mit Artikel 3.4**

- **Anhang I der Richtlinie 2014/68/EU und dem darin angegebenen Gebrauch ausgeteilt und den Produkten beigelegt.**

2. Gebrauchsbeschreibung und -bestimmung der Produkte

- Erhitzung: Das Expansionsgefäß von VAREM wird eingesetzt, um die Zunahme des Wasservolumens durch Wärmeausdehnung zu absorbieren, wenn die Temperatur ansteigt, und hält so den Druckanstieg in der Anlage in Grenzen.

- Das Membrandruckgefäß von VAREM ist ein unverzichtbares Element für den langjährigen und einwandfreien Betrieb der Verteiler- und Pumpanlagen von Trinkwasser. Es bildet so eine unter Druck stehende Wasserreserve und begrenzt zudem den Pumpetrieb.

- Sämtliche Gefäße und/oder Druckgefäße werden für den Einsatz von Flüssigkeiten der Gruppe 2 entwickelt. Der Einsatz anderer Arten von Flüssigkeiten ist untersagt (abgesehen von schriftlichen Sondererklärungen durch VAREM).

Die Expansions- und Druckgefäße von VAREM bestehen aus einem geschlossenen Metallbehälter und sind im Inneren mit einer Membran versehen. Die Membrane von VAREM haben die Form eines Ballons mit Flanschanschluss, damit das Wasser nicht direkt mit den Metallwänden des Gefäßes in Berührung kommt. (Die Produkte des AQUAVAREM-Sortiments sind hingegen mit einem Diaphragma, d.h. einer halburchlässigen Membran, mit einer Schutzfolie für die Metallgefäßwand ausgestattet. Die Produkte des STARVAREM-Sortiments zur Erhitzung besitzen hingegen nur eine Diaphragma-Membran; eine Schutzfolie ist nicht vorhanden.)

3. Technische Eigenschaften

Die technischen Eigenschaften des Expansionsgefäßes und/oder der Druckgefäße sind auf dem Typenschild ersichtlich, das auf jedem Produkt angebracht ist (Artikel 3.3, Anhang I der Richtlinie 2014/68/EU). Die Daten bestehen aus: Kennnummer, Seriennummer, Herstelldatum, Fassungsvermögen, Betriebstemperatur (TS), Vordruck und maximalem Betriebsdruck (PS).

Das Etikett wird am Expansions- und/oder am Druckgefäß von VAREM angebracht und darf weder entfernt, noch darf sein Inhalt abgeändert werden. Der Einsatz der Produkte muss übereinstimmend mit den auf dem Etikett von VAREM aufgeführten technischen Eigenschaften erfolgen. Die vorgeschriebenen Einschränkungen dürfen in keinem Fall missachtet werden.

4. Installation

- **Seinem Einsatz entsprechende und korrekte Bemessung des Gefäßes:** Ein nicht korrekt bemessenes Gefäß und/oder Druckgefäß kann zu Schäden an Personen und Gegenständen führen. Die Bemessung muss von qualifizierten Technikern durchgeführt werden.

- **Korrekte, von spezialisierten Technikern durchgeführte Installation:** Diese muss gemäß den nationalen Richtlinien und unter Berücksichtigung des für das Drehmoment des Anschlusses (Abb. 1) vorgeschriebenen Wertes sowie den Anmerkungen zur Montage (Abb. 2) erfolgen. Im Fall von mehreren nacheinander oder parallel angeordneten Gefäßen müssen diese auf der gleichen Höhe miteinander verbunden werden. Für Gefäße mit einem größeren Volumen als 12 Liter ist, wenn diese nach oben zeigend montiert werden, eine geeignete Halterung notwendig (Abb. 3). Das Gefäß nicht ohne Halterung am Überstand installieren (Abb. 4).

- Das Erhitzungsgefäß muss in der Nähe des Heizkessels installiert und mit den Zufuhr- oder Rückflussleitungen verbunden werden (Abb. 5).

- Das Druckgefäß muss in Richtung Pumpe angebracht werden (Abb. 6).

Das Expansionsgefäß so an einem geeigneten Ort installieren, dass es zu keinen Schäden durch Wasseraustritt kommt.

- **Die Anlage muss mit einem Sicherheitsventil ausgerüstet sein. Der Druck muss einen Wert haben, der geringer oder gleich dem Maximaldruck des Gefäßes und/oder des Druckgefäßes gleicht ist.** Fehlt das Sicherheitsventil, und wird der maximale Leistungsdruck überliegen, kann dies zu schweren Schäden an Personen, Tieren und Gegenständen führen.

- **Der auf dem Etikett angegebene Gasvordruck am Anfang gilt für Standardanwendungen.** Er kann auf 0,2 bar weniger als die Starteinstellung des Druckwächters eingestellt werden, muss aber innerhalb eines Bereiches von 0,5-3,5 bar liegen. Der Vordruck muss vor der Installation des Produktes (mit einem geeichteten und am Ventil angebrachten Manometer) kontrolliert werden.

- Damit der lackierte Behälter nicht rostet, diesen möglichst nicht an einem aggressiven Substanzen ausgesetzten Ort installieren. Um dem Korrosionsrisiko vorzubeugen, sicherstellen, dass der Tank kein elektrisches Feld darstellt und dass es keinen wandelnden elektrischen Strom in der Anlage gibt.

5. Wartung

Wartungs- und/oder Austauscharbeiten dürfen nur von qualifizierten und autorisierten Technikern gemäß den geltenden nationalen Vorschriften durchgeführt werden, wobei folgende Punkte sorgfältig geprüft werden müssen:

- Sämtliche elektrischen Geräte der Anlage dürfen nicht unter Strom stehen;

- Das Expansionsgefäß muss abgekühlt sein;

- Das Expansions- und/oder Druckgefäß darf weder Wasser noch Druck enthalten, bevor irgendwelche Eingriffe am Gefäß vorgenommen werden. Gasvordruck ist sehr gefährlich, da Gegenstände umhergeschleudert werden und zu schwerwiegenden Schäden an Personen, Tieren und Gegenständen führen können. Wasser im Tank steigert das Gewicht beachtlich.

Regelmäßige Kontrollen:

- **Vordruck:** Ein Mal pro Jahr prüfen, dass der Gasvordruck dem Wert auf dem Etikett entspricht. Der zulässige Toleranzwert liegt bei +/-20%. **WICHTIG:** Zur Durchführung dieses Vorganges darf kein Wasser mehr im Gefäß sein (leere Gefäße).

- Sollte das Gefäß und/oder das Druckgefäß leer sein, muss der Wert des Vordruckes auf den auf dem Etikett angegebenen Wert gebracht werden.

- Ein Mal pro Jahr den Behälter visuell auf Korrosionsanzeichen überprüfen. Sollte der Behälter rostig sein, MUSS er ausgewechselt werden.

6. Sicherheitsvorkehrungen für Restrisiken

Das Nichtbeachten folgender Vorschriften kann zu tödlichen Verletzungen, Schäden an Gegenständen und am Eigentum führen und kann das Gefäß unbrauchbar machen. **Der Vordruck muss innerhalb eines Bereiches von 0,5-3,5 bar eingestellt werden.** Es ist verboten, das Expansions- und/oder das Druckgefäß mit einer Flamme anzuhören und/oder zusammenzuschweißen. Das Expansions- und/oder Druckgefäß darf niemals während des Betriebs abmontiert werden. Die maximale Betriebstemperatur und/oder den maximalen zulässigen Druck nicht überschreiten. Es ist verboten, das Expansions- und/oder das Druckgefäß anders als in den Bestimmungen vorgeschrieben zu verwenden.

Jedes Expansions- und/oder Druckgefäß von VAREM wird vor dem Versand getestet, kontrolliert und verpackt. Der Hersteller haftet in keiner Weise für Schäden durch falschen Transport und/oder falsche Verlagerung, wenn keine geeigneten Werkzeuge dafür eingesetzt wurden, die Unversehrtheit der Produkte und die Sicherheit der Personen zu garantieren. VAREM übernimmt KEINE Haftung für Schäden an Personen und Gegenständen, die aus unkorrekter Bemessung, falschem Einsatz bzw. fehlerhafter Installation und unsachgemäßem Betrieb des Produktes oder des integrierten Systems resultieren. **Die Serien LR nicht für Sanitäranlagen verwenden.**

EXPANSIONSGEFÄSS

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Eingriff des Sicherheitsventils der Anlage	Gefäßvolumen nicht geeignet	Austausch durch Gefäß mit korrektem Volumen.
	Gefäß leer	Vordruck wieder herstellen.
Gefäß ist sehr heiß	Vordruck nicht geeignet	Prüfen, dass der Vordruck 0,2 bar unter dem Startwert des Druckwächters liegt (innerhalb eines Bereiches von 0,5-3,5 bar).
	Installation auf Heizkessel-Zuführleitungen	Gefäß auf Rückflussleitungen installieren.

DRUCKGEFÄSS

PROBLEM	URSACHE	BEHEBUNG
Eingriff des Sicherheitsventils der Anlage	Gefäßvolumen nicht geeignet	Austausch durch Gefäß mit korrektem Volumen.
	Gefäß leer	Vordruck wieder herstellen.
Gefäß ist sehr heiß	Vordruck nicht geeignet	Prüfen, dass der Vordruck 0,2 bar unter dem Startwert des Druckwächters liegt (innerhalb eines Bereiches von 0,5-3,5 bar).
	Zu hohe Kompression der Vordruckluft	Austausch durch Gefäß mit korrektem Volumen.
Hochfrequenz Pumpeneintritt	Gefäßvolumen nicht geeignet	Austausch durch Gefäß mit korrektem Volumen.
	Vordruck nicht geeignet	Prüfen, dass der Vordruck 0,2 bar unter dem Startwert des Druckwächters liegt (innerhalb eines Bereiches von 0,5-3,5 bar).
Gefäß ist laut	Gefäß entleert sich nicht gut	Prüfen, dass der Vordruck 0,2 bar unter dem Startwert des Druckwächters liegt (innerhalb eines Bereiches von 0,5-3,5 bar).
	Gefäßbefestigung defekt, oder Gefäß entleert sich nicht ordnungsgemäß	Prüfen, dass der Vordruck 0,2 bar unter dem Startwert des Druckwächters liegt (innerhalb eines Bereiches von 0,5-3,5 bar).

EU-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - erklärt, dass diese Konformitätserklärung in eigener und ausschließlicher Verantwortung verfasst wurde und sich auf folgende Produkte bezieht:

Beschreibung der Produkte: Expansionsgefäße und/oder Membrandruckgefäße.

Marke: Varem

Typ/Modell: Siehe Deckblatt der vorliegenden Konformitätserklärung.

Die oben genannten Expansionsgefäße und/oder Membrandruckgefäße der Erklärung entsprechen der betreffenden EU-Harmonisierungsrichtlinie: 2014/68/EU, Druckgeräterichtlinie (PED).

Für die Kategorien I und II gemäß Modul D1, für die Kategorien III und IV gemäß den Modulen B und D (siehe Tabelle auf Seite 3).

Angewandte harmonisierte Normen insbesondere: EN13831:2008.

Die vorliegende Konformitätserklärung findet Anwendung bei Expansionsgefäßen und Membrandruckgefäßen mit CE-Kennzeichnung der Kategorien I, II, III und IV. Sie gilt nicht für Geräte der in Artikel 4.3 der Richtlinie 2014/68/EU genannten Kategorien.



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

1. Información general.

Los vasos de expansión y/o los autoclaves de membrana VAREM se realizan cumpliendo los requisitos esenciales de seguridad de la Directiva Europea 2014/68/UE. Estas instrucciones de uso se han realizado de conformidad con y con el fin que se indica en el artículo 3.4 - Anexo I de la Directiva 2014/68/UE, y se adjuntan a los productos.

2. Descripción y destino de uso de los productos.

- Calefacción: el vaso de expansión VAREM se utiliza para absorber el aumento de volumen del agua debido a su dilatación térmica con el aumento de la temperatura, limitando por lo tanto el aumento de presión en la instalación.

- El autoclave de membrana VAREM es un componente que resulta necesario para un funcionamiento duradero y regular de las instalaciones de distribución y de bombeo del agua potable, constituyendo una reserva de agua presurizada y limitando, por lo tanto, las intervenciones de la bomba.

- Todos los vasos y/o los autoclaves se han diseñado para el uso con fluidos del grupo 2; no se admite ningún otro tipo de fluido (salvo autorización específica escrita otorgada por VAREM).

Los vasos de expansión y los autoclaves VAREM están constituidos por un recipiente metálico cerrado equipado con una membrana interna. Las membranas VAREM tienen una conformación de globo con unión a la brida que impide al agua el contacto directo con las paredes metálicas del vaso (la gama AQUAVAREM en cambio se ha equipado con membranas de diafragma con revestimiento de protección de la pared metálica del vaso; en cambio, la gama para calefacción STARVAREM tiene solamente una membrana de diafragma y no posee esta protección).

3. Características técnicas.

Las características técnicas del vaso de expansión y/o de los autoclaves se indican en la placa que se ha aplicado en cada producto individual (artículo 3.3 - Anexo I de la Directiva 2014/68/UE). Los datos son: código, número de serie, fecha de construcción, capacidad, temperatura de funcionamiento (TS), precarga, presión máxima de funcionamiento (PS).

La etiqueta se aplica en el vaso de expansión y/o en el autoclave VAREM y no tiene que quitarse o modificarse en los contenidos que se han indicado. El uso de los productos tiene que ser conforme con las características técnicas que se indican en la etiqueta de VAREM y de ninguna forma pueden superarse los límites que se prescriben.

4. Instalación.

- **Dimensionamiento correcto del vaso con respecto a su uso;** un vaso y/o un autoclave dimensionados de forma equivocada pueden causar daños en personas y cosas. El dimensionamiento tiene que ser realizado por técnicos especializados.

- **Instalación correcta realizada por técnicos especializados,** de conformidad con las normas nacionales, cumpliendo los valores que se prescriben para el par de apriete del racor (figura 1) y las sugerencias de montaje (figura 2). En caso de varios vasos en serie o en paralelo, los mismos tienen que conectarse a la misma altura. Para los vasos de volumen superior a los 12 litros, si se montan con el racor hacia arriba, es necesario un soporte adecuado (figura 3); no instalar el vaso de forma sobresaliente si no se sostiene (figura 4).

- El vaso de calentamiento tiene que instalarse cerca de la caldera y tiene que conectarse a las tuberías de retorno o de refugio (figura 5).

- El autoclave tiene que posicionarse en dirección de la impulsión de la bomba (figura 6). Instalar el vaso de expansión de forma de prevenir los daños debidos a las pérdidas de agua y en un lugar adecuado.

VASO DE EXPANSIÓN

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Intervención de la válvula de seguridad de la instalación	Volumen del vaso no adecuado	Sustitución del vaso de volumen correcto
	Vaso descargado	Restablecer la precarga
	Precarga no adecuada	Controlar que la precarga sea 0,2 bar menos con respecto al valor inicial del presostato (dentro del intervalo de 0,5-3,5 bar)
Vaso muy caliente	Instalación en tuberías de impulsión de la caldera	Instalar el vaso en las tuberías de retorno

AUTOCALVAE

PROBLEMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Intervención de la válvula de seguridad de la instalación	Volumen del vaso no adecuado	Sustitución con un vaso de volumen correcto
	Vaso descargado	Restablecer la precarga
	Precarga no adecuada	Controlar que la precarga sea 0,2 bar menos con respecto al valor de arranque del presostato (dentro del intervalo de 0,5-3,5 bar)
Vaso muy caliente	Compresión excesiva del aire de precarga	Sustitución con un vaso de volumen correcto
Alta frecuencia de intervenciones de la bomba	Volumen del vaso no adecuado	Sustitución con un vaso de volumen correcto
	Precarga no adecuada	Controlar que la precarga sea igual a 0,2 bar menos con respecto al valor de arranque del presostato (dentro del intervalo de 0,5-3,5 bar)
Vaso ruidoso	El vaso no descarga bien	Controlar que la precarga sea igual a 0,2 bar menos con respecto al valor de arranque del presostato (dentro del rango de 0,5-3,5 bar)
Vibraciones en el vaso	Fijación del vaso defectuoso o vaso que no descarga bien	Controlar que la precarga sea igual a 0,2 bar menos con respecto al valor de arranque del presostato (dentro del rango de 0,5-3,5 bar)

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD UE

Varem S.p.a. - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - declara que la presente Declaración de Conformidad se expide bajo su propia exclusiva responsabilidad y se refiere a los productos siguientes:

Descripción de los productos: vasos de expansión y/o autoclaves.

Marca: Varem

Modelo/Tipo: ver la tapa de la presente Declaración de Conformidad.

Los vasos de expansión y/o los autoclaves de la declaración que se encuentra antes son conformes con la Directiva correspondiente de armonización de la Unión: 2014/68/UE, Directiva sobre equipos presurizados (PED).

Para las categorías I y II según el módulo D1, para las categorías III y IV según los módulos B+D (véase la tabla página 3).

Se han aplicado las normas armonizadas siguientes: EN13831:2008.

La presente Declaración de Conformidad se aplica para los vasos de expansión y los autoclaves que poseen la marca CE y pertenecen a las categorías I, II, III y IV. La misma no tiene que considerarse para los equipos que pertenecen a la categoría que constituye el objeto del artículo 4.3 de la Directiva 2014/68/UE.



ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ

1. Общие положения.

Расширительные баки (и/или) автоклавы с мембраной VAREM изготовлены в соответствии с основными требованиями по безопасности Европейского Сообщества 2014/68/EU. Данные инструкции по эксплуатации составлены в соответствии с целями, указанными в статье 3.4 - Приложения I к Директиве 2014/68/EU и прилагаются к продукции.

2. Описание и предназначение по эксплуатации продукции.

- Отопление: расширительные баки VAREM используются для поглощения увеличения объема воды из-за ее термического расширения при повышении температуры, ограничивая, следовательно, повышение давления в установке.

- Автоклавы с мембраной VAREM является компонентом, необходимым для долговременного и исправного функционирования установок по распределению и прокачиванию питьевой воды, представляя собой резервуар для воды под давлением и, следовательно, ограничивая использование насоса.

- Все баки (и/или) автоклавы разработаны для использования жидкостей группы 2; какие бы то ни было прочие жидкостки не допускаются (за исключением особого письменного разрешения, выданного фирмой VAREM).

Расширительные баки (и/или) автоклавы с мембраной VAREM состоят из закрытой металлической емкости, оснащенной внутренней мембраной. Мембраны VAREM имеют форму воздушного шарика с соединением к фланцу, препятствующего непосредственному соприкосновению воды с металлическими стенками бака (серия же AQUAVAREM оснащена диафрагменной мембраной с вкладшей для защиты металлической стенки бака; серия же для отопления STARVAREM имеет только диафрагменную мембрану и не имеет такой защитной оболочки).

3. Технические характеристики.

Технические характеристики расширительных баков (и/или) автоклапов приведены на табличке, наносимой на каждое отдельное изделие (статья 3.3 - Приложения I к Директиве 2014/68/EU). Указываются следующие данные: код, серийный №, дата изготовления, емкость, рабочая температура (TS), предварительная накачка, максимальное рабочее давление (PS).

Табличка прикрепляется на расширительный бак (и/или) автоклавы VAREM и не должна удаляться, а ее содержание не должно изменяться. Эксплуатация продукции должна соответствовать техническим характеристикам, приведенным на табличке VAREM, и предписанные ограничения не могут нарушаться ни в коем случае.

4. Установка.

- **Правильное определение размеров бака в зависимости от целевого использования:** бак (и/или) автоклавы, размеры которого рассчитаны неправильно, может причинить ущерб людям и имуществу. Определение размеров должно проводиться специалистами в техническом персоналом.

- **Правильный монтаж, должен проводиться специализированным техническим персоналом** в соответствии с государственными нормами и при соблюдении значений, предписанных для момента затяжки соединения (рис. 1), а также при соблюдении рекомендаций по монтажу (рис. 2). При установке нескольких баков серийно либо параллельно, они соединяются на одинаковой высоте. Для баков с объемом, превышающим 12 литров, если они монтируются с соединением вверху, необходимо предусмотреть соответствующую опору (рис. 3); без опоры на консоли бак не устанавливается (рис. 4).

- **Нагревательный бак** должен устанавливаться вблизи от котлоагрегата и соединяться с трубопроводами обратной подачи либо оттока (рис. 5).

- Автоклавы должны располагаться в направлении подачи насоса (рис. 6). Устанавливать расширительный бак так, чтобы предотвратить повреждения из-за утечки воды, в пригодном для установки месте.

- **Необходимо предусмотреть наличие в установке предохранительного клапана с давлением, откалиброванным на значение меньше либо равное максимальному давлению бака (и/или) автоклава;** при отсутствии предохранительного клапана превышение максимального рабочего давления может нанести тяжелые повреждения людям, животным либо имуществу.

- **Давление предварительной накачки, приведенное на табличке, предназначено для стандартного применения;** оно может быть отрегулировано на значения до 0,2 бар ниже по сравнению с пусковым значениями реле давления и, в любом случае, в пределах значений 0,5-3,5 бар. Предварительная накачка должна проверяться (при помощи откалиброванного манометра, прикрепленного к клапану) перед монтажом изделия.

- **Предупреждайте коррозию крашеного бака** по возможности избегайте его установки в условиях агрессивной среды. Чтобы предотвратить опасность коррозии бака, проверьте, чтобы на баке не накапливалось электрического заряда, и чтобы в установке не было блуждающих электрических токов.

5. Техническое обслуживание.

Техническое обслуживание либо замена бака должна проводиться уполномоченным специализированным техническим персоналом в соответствии с действующими государственными нормами тщательно убедившись, что:

- все электрические приборы установки отключены от электрического питания;

- расширительный бак соответственно охлажден;

- перед проведением любых работ расширительный бак (и/или) автоклавы должен быть полностью опустошен от воды, а давление воздуха сброшено. Присутствие воздуха предварительной накачки очень опасно, поскольку может вызвать выбрасывания кусков, которые могут причинить тяжелые повреждения людям, животным либо имуществу. Присутствие в баке воды значительно увеличивает его вес.

Периодическая проверка:

- **Предварительная накачка:** один раз в год проверять, чтобы давление предварительной накачки было таким, как указано на табличке с допуском в +20%. Перед проведением этой проверки ВАЖНО, чтобы вода из бака была полностью слита (пустые баки).

- Если бак (и/или) автоклавы окажется пустым, необходимо восстановить значение предварительной накачки до значения, указанного на табличке.

- Один раз в год проводить визуальную проверку на отсутствие коррозии бака; в случае обнаружения коррозии бак ДОЛЖЕН быть заменен.

6. Меры предосторожности при прочих обстоятельствах.

Несоблюдение следующих далее распоряжений может стать причиной смертельных травм, повреждений предметов и имущества, а также привести в негодность сам бак.

Предварительная накачка должна быть установлена на номинальное значение в пределах 0,5-3,5 бар. Прокальвать (и/или) сгнетать расширительный бак (и/или) автоклавы категорически запрещается.

Расширительный бак (и/или) автоклавы никогда не должен демонтироваться в состоянии эксплуатации. Не превышать максимальную рабочую температуру (и/или) допустимое максимальное давление.

Запрещается использовать расширительный бак (и/или) автоклавы в целях отличных от целей его предназначения. Каждый расширительный бак (и/или) автоклавы VAREM перед отпуском проходит испытание, проверяется и упаковывается. Изготовитель ни ком образом не несет ответственности за повреждения из-за неправильной перевозки (и/или) перемещения в том случае, когда не используются самые подходящие средства, обеспечивающие целостность изделия и безопасность персонала.

VAREM НЕ принимает на себя никакой ответственности за ущерб людям и имуществу причиненный неправильным определением размеров, неправильным использованием, неправильной установкой, несоответствующей эксплуатацией изделия либо интегрированными систем. Не используйте серии LR в санитарно-гигиенических целях.

РАСШИРИТЕЛЬНЫЙ БАК

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Сработал предохранительный клапан установки.	Несоответствующий объем бака.	Заменить на бак соответствующего размера.
	Бак пуст.	Восстановить предварительную накачку.
Бак очень горячий.	Несоответствующая предварительная накачка.	Проверить откалибрована ли предварительная накачка на 0,2 бар ниже по сравнению с пусковым значением реле давления (в пределах 0,5-3,5 бар).
	Установка на трубопроводах подачи горячей воды.	Установить бак на трубопроводах обратной подачи.

АВТОКЛАВ

НЕИСПРАВНОСТЬ	ПРИЧИНА	УСТРАНЕНИЕ
Сработал предохранительный клапан установки.	Несоответствующий объем бака.	Заменить на бак соответствующего размера.
	Бак пуст.	Восстановить предварительную накачку.
Бак очень горячий.	Несоответствующая предварительная накачка.	Проверить откалибрована ли предварительная накачка на 0,2 бар ниже по сравнению с пусковым значением реле давления (в пределах 0,5-3,5 бар).
	Избыточное давление воздуха предварительной накачки.	Заменить на бак соответствующего размера.
Насос подключается слишком часто.	Несоответствующий объем бака.	Заменить на бак соответствующего размера.
	Несоответствующая предварительная накачка.	Проверить откалибрована ли предварительная накачка на 0,2 бар ниже по сравнению с пусковым значением реле давления (в пределах 0,5-3,5 бар).
Бак работает шумно.	Недостаточное опорожнение бака.	Проверить откалибрована ли предварительная накачка на 0,2 бар ниже по сравнению с пусковым значением реле давления (в пределах 0,5-3,5 бар).
	Бак неправильно зафиксирован либо опорожнения недостаточно.	Проверить откалибрована ли предварительная накачка на 0,2 бар ниже по сравнению с пусковым значением реле давления (в пределах 0,5-3,5 бар).

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ СТАНДАРТАМ ЕС

Varem S.p.a. - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - заявляет, что выдает настоящее Заявление о соответствии под собственную и единоличную ответственность и подражает следующую продукцию:

Описание продукции: расширительные баки (и/или) автоклавы.

Торговый знак: Varem

Модель / тип: см. обложку настоящего Заявления о соответствии.

Расширительные баки (и/или) автоклавы, указанные в заявлении, соответствуют требованиям касающейся их Директивы о согласовании Сообщества: 2014/68/EU, Директива «Оборудование, работающее под давлением» (PED).

Относительно категорий I и II согласно модулю D1, относительно категорий III и IV согласно модулю B+D (смотри таблицу на стр. 3).

Применялись следующие согласованные нормы: EN13831:2008.

Настоящее Заявление о соответствии касается расширительных баков и автоклапов, несущих маркировку CE и входящих в категорию I, II, III и IV. Заявление не должно приниматься во внимание относительно приборов, входящих в категорию, указанную в статье 4.3 Директивы 2014/68/EU.

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KONSERWACJI

1. Informacje ogólne

Zbiorniki wyrównawcze i/lub naczynia przeponowe VAREM wyprodukowane zostały z przestrzeganiem zasadniczych wymagań bezpieczeństwa, zawartych w europejskiej dyrektywie 2014/68/WE. Niniejsza instrukcja obsługi przygotowana została zgodnie z przepisami artykułu 3.4 - Załącznika I do Dyrektywy 2014/68/WE i w celach tam wymienionych. Instrukcja dołączana jest do każdego wyrobu.

2. Opis i przeznaczenie wyrobów

- Ogrzewanie: zbiornik wyrównawczy VAREM wykorzystywany jest do kompensowania objętości wody, zwiększającej się wraz ze wzrostem temperatury z powodu zjawiska rozszerzalności cieplnej. Zapobiega to wzrastaniu ciśnienia w instalacji.

- Naczynie przeponowe VAREM jest komponentem niezbędnym do długotrwałego i prawidłowego działania instalacji do dystrybucji i pompowania wody pitnej. Stanowi rezerwę wody pod ciśnieniem, ograniczając w ten sposób liczbę uruchomień pompy.

- Wszystkie zbiorniki wyrównawcze i/lub naczynia przeponowe przeznaczone są do stosowania z cieczami grupy 2. Nie zezwala się na ich używanie z jakimkolwiek innym rodzajem cieczy (chyba że po uzyskaniu takiej wyraźnej zgody VAREM na piśmie). Zbiorniki wyrównawcze i naczynia przeponowe VAREM mają postać zamkniętego metalowego zbiornika z membraną wewnętrzną. Membrany VAREM wykonane są w kształcie balonu umocowanego do kołnierza. Zapobiega to bezpośredniemu stykaniu się wody z metalowymi ściankami zbiornika (gama AQUAVAREM wyposażona jest natomiast w membrany – diafragmy, z taśmą zabezpieczającą metalową ściankę zbiornika; gama do układów grzewczych STARVAREM posiada samą diafragmę, bez taśmy zabezpieczającej).

3. Dane techniczne

Dane techniczne zbiornika wyrównawczego i/lub naczynia przeponowego podane zostały na tabliczce umieszczonej na każdym wyrobie (artykuł 3.3 - Załącznik I do Dyrektywy 2014/68/WE). Podane dane: Kod, nr seryjny, data produkcji, pojemność, temperatura robocza (TS), obciążenie wstępne, maksymalne ciśnienie robocze (PS). Tabliczka umieszczona jest na zbiorniku wyrównawczym i/lub naczyniu przeponowym VAREM. Nie należy jej usuwać ani zmieniać podanych na niej treści. Stosowanie wyrobu powinno być zgodne z danymi technicznymi podanymi na etykiecie VAREM. Zabrania się categorycznie przekraczania podanych wartości granicznych.

4. Montaż

- **Prawidłowe dobranie rozmiarów naczynia do danego użytkownika;** nieprawidłowej wielkości zbiornik wyrównawczy i/lub naczynie przeponowe mogą skutkować obrażeniami osób i uszkodzeniem mienia. Rozmiar powinien zostać dobrany przez wyspecjalizowanego technika.

- **Prawidłowy montaż powinien zostać wykonany przez wyspecjalizowanego technika** zgodnie z przepisami krajowymi, z przestrzeganiem zalecanych wartości momentu dokręcenia złątki (rys. 1) oraz wskazówek w zakresie montażu (rys. 2). W przypadku kilku zbiorników zamontowanych szeregowo lub równoległe, należy połączyć je na tej samej wysokości. W przypadku zbiorników o pojemności powyżej 12 litrów, jeżeli montowane są ze złątką zwróconą w górę, należy przewidzieć odpowiedni wspornik (rys. 3). Nie montować zbiornika wspornikowego bez wspornika (rys. 4).

- Zbiornik w instalacji grzewczej należy zamontować w pobliżu kotła i podłączyć do przewodów powrotnego lub tłoczego (rys. 5).

- Naczynie przeponowe zamontować zgodnie z kierunkiem tłoczenia pompy (rys. 6). Zbiornik wyrównawczy zamontować w odpowiednim miejscu w taki sposób, aby zapobiec uszkodzeniom spowodowanym wyciekami wody.

- W instalacji należy bezwzględnie zamontować zawór bezpieczeństwa, skalibrowany na wartość ciśnienia niższą lub równą maksymalnemu ciśnieniu zbiornika wyrównawczego/naczynia przeponowego. W przypadku przekroczenia maksymalnego ciśnienia roboczego, brak zaworu bezpieczeństwa może spowodować poważne obrażenia osób i zwierząt oraz straty w mieniu.

- Podana na tabliczce wartość ciśnienia obciążenia wstępnego dotyczy zastosowań standardowych. Może zostać ustawiona na wartość o 0,2 bara mniejszą względem ustawionej wartości uruchomienia presostatu, w zakresie od 0,5 do 3,5 bara. Obciążenie wstępne należy skontrolować (za pomocą skalibrowanego manometru przyłożonego do zaworu) przed zamontowaniem wyrobu.

- Lakierowany zbiornik należy chronić przed korozją. Nie narażać go na działanie agresywnych czynników środowiskowych. Sprawdzić, czy zbiornik nie stanowi masy elektrycznej oraz czy w instalacji nie występują prądy błędne, co mogłoby spowodować korozję zbiornika.

5. Konserwacja

Konserwacja i/lub wymiana powinny być wykonywane przez wyspecjalizowanych techników, posiadających uprawnienia wymagane obowiązującymi krajowymi przepisami prawa. Przed rozpoczęciem czynności sprawdzić, czy:

- wszystkie urządzenia elektryczne w instalacji są odłączone od zasilania elektrycznego; - zbiornik wyrównawczy nie jest rozgrzany; - zbiornik wyrównawczy/naczynie przeponowe zostały całkowicie opróżnione z wody oraz nie są pod ciśnieniem wywołanym obecnością powietrza. Obecność powietrza obciążenia wstępnego jest bardzo niebezpieczna, ponieważ może powodować wyrzut elementów. Stanowi to zagrożenie poważnymi obrażeniami osób i zwierząt oraz stratami w mieniu. Obecność wody w zbiorniku zwiększa znacząco jego masę. Kontrole okresowe:

- Obciążenie wstępne: raz w roku sprawdzić, czy wartość obciążenia wstępnego jest zgodna z wartością podaną na tabliczce, z tolerancją +/-20%. WAŻNE: aby wykonać powyższą czynność, zbiornik należy całkowicie opróżnić z wody (zbiornik pusty).

- W przypadku, gdy wartość obciążenia wstępnego zbiornika wyrównawczego/naczynia przeponowego jest zbyt mała, przywrócić wartość podaną na tabliczce.

- Raz w roku sprawdzić wzrokowo, czy na zbiorniku nie występują oznaki korozji. W razie stwierdzenia korozji, zbiornik należy BEZWZGLĘDNIÉ wymienić.

6. Środki ostrożności na użytek ryzyka resztkowego

Niestosowanie się do poniższych przepisów może skutkować śmiertelnymi obrażeniami, stratami w mieniu oraz uszkodzeniem zbiornika. **Wartość obciążenia wstępnego powinna być zgodna z wartością nominalną, mieszcząca się w zakresie 0,5-3,5 bara.** Zabrania się nawiercania i/lub spawania gazowego zbiornika wyrównawczego/naczynia przeponowego. Bezwzględnie nie należy demontować zbiornika wyrównawczego/naczynia przeponowego, gdy znajdują się one w warunkach pracy. Nie przekraczać maksymalnej temperatury roboczej i/lub maksymalnego dopuszczalnego ciśnienia. Zabrania się używania zbiornika wyrównawczego/naczynia przeponowego w sposób inny, niż opisany. Każdy zbiornik wyrównawczy i/lub naczynie przeponowe VAREM zostają przed wysyłką przetestowane, skontrolowane i zapakowane. Producent nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprawidłowym transportem i/lub przemieszczeniem w przypadku braku używania odpowiednich środków, gwarantujących dobry stan wyrobów i bezpieczeństwo osób. VAREM NIE ponosi żadnego odpowiedzialności za obrażenia osób lub straty w mieniu, spowodowane nieprawidłowym dobraniem rozmiarów zbiornika oraz nieprawidłową obsługą i pracą wyrobów oraz układu, w który jest wbudowany. **Nie używać wyrobów z gamy LR do celów sanitarnych.**

ZBIORNIK WYRÓWNAWCZY

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Zadziałanie zaworu bezpieczeństwa instalacji	Nieprawidłowa pojemność zbiornika	Wymienić na zbiornik o właściwej pojemności
	Brak obciążenia wstępnego w zbiorniku	Przywrócić wartość obciążenia wstępnego
	Nieodpowiednia wartość obciążenia wstępnego	Sprawdzić, czy wartość obciążenia wstępnego jest o 0,2 bara mniejsza względem ustawionej wartości uruchomienia presostatu (w zakresie od 0,5 do 3,5 bara)
Zbiornik nadmiernie rozgrzany	Montaż na przewodzie tłocznym kotła	Zamontować zbiornik na przewodzie powrotnym

NACZYNIĘ PRZEPONOWE

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Zadziałanie zaworu bezpieczeństwa instalacji	Nieprawidłowa pojemność naczynia	Wymienić na naczynie o właściwej pojemności
	Brak obciążenia wstępnego w naczyniu	Przywrócić wartość obciążenia wstępnego
	Nieodpowiednia wartość obciążenia wstępnego	Sprawdzić, czy wartość obciążenia wstępnego jest o 0,2 bara mniejsza względem ustawionej wartości uruchomienia presostatu (w zakresie od 0,5 do 3,5 bara)
Naczynie nadmiernie rozgrzane	Nadmierne ciśnienie powietrza obciążenia wstępnego	Wymienić na naczynie o właściwej pojemności
Zbyt częste włączanie się pompy	Nieprawidłowa pojemność naczynia	Wymienić na naczynie o właściwej pojemności
	Nieodpowiednia wartość obciążenia wstępnego	Sprawdzić, czy wartość obciążenia wstępnego jest o 0,2 bara mniejsza względem ustawionej wartości uruchomienia presostatu (w zakresie od 0,5 do 3,5 bara)
Naczynie emituje hałas	Naczynie pracuje nieprawidłowo	Sprawdzić, czy wartość obciążenia wstępnego jest o 0,2 bara mniejsza względem ustawionej wartości uruchomienia presostatu (w zakresie od 0,5 do 3,5 bara)
Drgania naczynia	Nieprawidłowy montaż lub nieprawidłowa praca naczynia	Sprawdzić, czy wartość obciążenia wstępnego jest o 0,2 bara mniejsza względem ustawionej wartości uruchomienia presostatu (w zakresie od 0,5 do 3,5 bara)

DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

Przedsiębiorstwo Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - oświadcza, że niniejsza Deklaracja zgodności wydawana jest na wyłączną jego odpowiedzialność i dotyczy następujących wyrobów:

Opis wyrobów: zbiorniki wyrównawcze i/lub naczynia przeponowe.

Marka: Varem

Model/typ: patrz etykieta niniejszej Deklaracji zgodności.

Zbiorniki wyrównawcze i/lub naczynia przeponowe, których dotyczy powyższa deklaracja, spełniają wymagania następującej zharmonizowanej dyrektywy unijnej: 2014/68/WE Dyrektywa dla urządzeń ciśnieniowych (PED).

Dla kategorii I i II zgodnie z modulem D1, dla kategorii III i IV zgodnie z modułami B+D (patrz tabela na str. 3).

Zostały zastosowane następujące normy zharmonizowane: EN13831:2008.

Niniejsza Deklaracja zgodności ma zastosowanie do zbiorników wyrównawczych i naczyń przeponowych posiadających oznakowanie CE i należących do kategorii I, II, III i IV. Nie ma zastosowania do urządzeń należących do kategorii, o której w artykule 4.3 Dyrektywy 2014/68/WE.



NAVODILA ZA UPORABO IN VZDRŽEVANJE

1. Splošni opis.

Membranske ekspanzijske posode in/ali avtoklavi VAREM so zgrajeni v skladu z bistvenimi varnostnimi zahtevami evropske direktive 2014/68/EU. Ta navodila za uporabo so pripravljena v skladu in z namenom uporabe po členu 3.4 - Priloga I k Direktivi 2014/68/EU ter so priložena izdelkom.

2. Opis in namen uporabe proizvodov.

- Ogrjevanje: ekspanzijska posoda VAREM je potrebna za absorbcijo povečane prostornine vode zaradi toplotnega raztezanja pri povišanju temperature, ter tako omejuje povečanje tlaka v sistemu.

- Membranski avtoklav VAREM je nujen element za dolgotrajno in nemoteno delovanje sistemov za distribucijo in črpanje pitne vode, ker ustvarja rezervo vode pod pritiskom in tako omejuje delovanje črpalke.

- Vse posode in/ali avtoklavi so projektirani za uporabo tekočin skupine 2; vsaka drugačna vrsta tekočine ni dovoljena (razen specifične pisne deklaracije VAREM).

Ekspanzijske posode in avtoklavi VAREM so zgrajeni iz zaprte kovinske posode z notranjo membrano. Membrane VAREM imajo obliko balona z vezno prirobnico, ki preprečuje neposreden stik kovinskih sten posode z vodo (izdelki palete AQUAVAREM so opremljeni z diafragmatsko membrano z zaščitnim liner-jem za kovinsko steno posode; paleta izdelkov za ogrjevanje STARVAREM pa ima samo diafragmatsko membrano in te zaščite nima).

3. Tehnične značilnosti.

Tehnične značilnosti ekspanzijske posode in/ali avtoklava so navedene na etiketi, ki se nahaja na vsakem posameznem izdelku (člen 3.3 - Priloga I k Direktivi 2014/68/EU). Podatki so: koda, serijska št., datum proizvodnje, prostornina, delovna temperatura (TS), predtlak, maksimalni delovni tlak (PS).

Etiketa je nalepljena na ekspanzijski posodi in/ali avtoklavu VAREM in njena vsebina se ne sme odstraniti ali spremeniti. Uporaba proizvodov mora biti skladna s tehničnimi lastnostmi, ki so navedene na etiketi VAREM in v nobenem primeru se ne sme preseči mejnih vrednosti.

4. Montaža.

- Pravilna izbira velikosti posode glede na njeno uporabo; posoda in/ali avtoklav neprimerno velikosti lahko povzroči škodo osebam ali stvarim. Velikost mora izbrati specializirano tehnično osebje.

- Pravilna vgradnja s strani strokovnega tehničnega osebja v skladu z nacionalnimi pravili, v spoštovanju predpisanih vrednosti priteznega momenta sklopke (sl. 1) in predlogov za montažo (sl. 2). V primeru večjega števila vzporednih ali zaporednih posod, jih je potrebno montirati na isti višini. Za posode s prostornino nad 12 litrov, če so povezane s priključkom navzgor, je potrebno poskrbeti za primerno podporo (sl. 3); ne montirajte posode previsno, če ni podprta (sl. 4).

- Posodo za ogrjevanje je potrebno montirati v bližini kotla ter povezati na povratne cevi ali cevi refleksa (sl. 5).

- Avtoklav je potrebno namestiti v smer dovoda črpalke (sl. 6).

Ekspanzijsko posodo namestite tako, da preprečite nastanek škode zaradi izpusta vode in na primernem mestu.

- Potrebno je namestiti varnostni ventil inštalacije z nastavitvijo pritiska, ki je nižji ali enak največjemu pritisku ekspanzijske posode in/ali avtoklava; odstotnost varnostnega ventila ob prekoračitvi maksimalnega delovnega pritiska, lahko povzroči hude poškodbe osebam, živalim ali stvarim.

- Predpritisak, ki je naveden na etiketi, se smatra za standardne nastavitve; lahko se nastavi na 0,2 bar nižje od štartnega tlaka tlačnega stikala in vsekakor v okviru 0,5-3,5 bar. Predpritisak je potrebno preveriti (z umerjenim manometrom, nastavljenim na ventilu) pred inštalacijo proizvoda.

- Preprečite korozijo poliakrilenega rezervoarja tako, da ga po možnosti ne izpostavljate neugodnim pogojem. Preverite, da rezervoar ne predstavlja ozemljitvenega telesa in da v inštalaciji ni povezanih letečih kablov, tako se bo preprečilo korozijo rezervoarja.

5. Vzdrževanje.

Vzdrževanje in/ali zamenjavo mora izvesti pooblaščen in strokovno tehnično osebje v skladu z veljavnimi nacionalnimi pravili, pri tem se natančno prepričajte da:

- nobena električna naprava ni pod napetostjo;

- je ekspanzijska posoda primerno ohlajena;

- je ekspanzijska posoda in/ali avtoklav popolnoma brez vode in zračnega pritiska, preden izvedete katerokoli operacijo na njem. Prisotnost prednapetega zraka je zelo nevarna zaradi morebitnega izstrela delov, ki lahko povzročijo hude poškodbe osebam, živalim ali stvarim. Prisotnost vode v rezervoarju pomembno dvigne njegovo težo. Redni pregledi:

- Predtlak: enkrat letno preverite pritisak predtlaka, ki mora odgovarjati tlaku navedenemu na etiketi, s toleranco $\pm 20\%$. POMEMBNO: za izvedbo postopka se mora iz posode popolnoma izprazniti voda (prazni rezervoarji).

- V primeru, da je posoda in/ali avtoklav izpraznjen je potrebno nastaviti vrednost predtlaka na isti vrednost, ki je navedena na etiketi.

- Enkrat letno vidno preverite odstotnost korozije rezervoarja; v primeru korozije rezervoarja, ga je POTREBNO zamenjati.

6. Varnostni ukrepi za preostala tveganja.

Neupoštevanje sledečih navodil lahko povzroči smrtno poškodbo, škodo stvarim in lastnini, posledična je lahko posoda neuporabna. Predtlak mora spoštovati nominalno vrednost v mejah 0,5-3,5 bar. Prepovedano je luknjati in/ali variti ekspanzijsko posodo in/ali avtoklav. Ekspanzijsko posodo in/ali avtoklav se ne sme nikoli demontirati dokler je v delovanju. Ne prekoračite najvišje dovoljene temperature in/ali najvišjega dovoljenega pritiska. Ekspanzijsko posodo in/ali avtoklav ne smete uporabljati za namene drugačne od navedenih. Vsaka ekspanzijska posoda in/ali avtoklav VAREM je pred odpravo testirana, preverjena in zapakirana. Proizvajalec v nobenem primeru ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi napačnega prevoza in/ali premikanja, če se pri tem ne uporabljajo ustrezna vozila, ki zagotavljajo integriteto proizvodov in varnost oseb. VAREM NE prevzema nobene odgovornosti za škodo, povzročeno osebam in stvarim, ki so posledica neprimerne velikosti, uporabe, montaže, delovanja proizvoda ali integriranega sistema. Serije LR ne uporabljajte za sanitarne sisteme.

EKSPANZIJSKA POSODA

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Delovanje varnostnega ventila inštalacije	Prostornina posode je neprimerna	Zamenjava posode s posodo s primerno prostornino
	Prazna posoda	Ponovno nastavite predtlak
	Neprimeren predpritisak	Preverite, da je predpritisak 0,2 bar nižji od zagona tlačnega stikala (v razmaku 0,5-3,5 bar)
Zelo topla posoda	Nameščena na dovodne cevi kotla	Posodo namestite na povratne cevi

AUTOKLAV

PROBLEM	VZROK	REŠITEV
Delovanje varnostnega ventila inštalacije	Prostornina posode je neprimerna	Zamenjava posode s primerno prostornino
	Prazna posoda	Ponovno nastavite predtlak
	Neprimeren predpritisak	Preverite, da je predpritisak 0,2 bar nižji od zagona tlačnega stikala (v razmaku 0,5-3,5 bar)
Zelo topla posoda	Pretiran pritisak predtlačnega zraka	Zamenjava posode s posodo s primerno prostornino
Visoka frekvenca delovanja črpalke	Prostornina posode je neprimerna	Zamenjava posode s posodo s primerno prostornino
	Neprimeren predpritisak	Preverite, da je predpritisak 0,2 bar nižji od zagona tlačnega stikala (v razmaku 0,5-3,5 bar)
Posoda je hrupna	Posoda se ne prazni na primeren način	Preverite, da je predpritisak 0,2 bar nižji od zagona tlačnega stikala (v razmaku 0,5-3,5 bar)
Vibracije na posodi	Fiksiranje posode je pomanjkljivo oziroma posoda se ne prazni pravilno	Preverite, da je predpritisak 0,2 bar nižji od zagona tlačnega stikala (v razmaku 0,5-3,5 bar)

IZJAVA O SKLADNOSTI EU

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - izjavlja, da je ta Izjava o skladnosti izdana na lastno in edino odgovornost VAREM-a, ter se nanaša na sledeče proizvode: Opis proizvodov: ekspanzijska posoda in/ali avtoklav.

Znamka: Varem

Model/Tip: glej platnico te Izjave o skladnosti.

Ekspanzijske posode in/ali avtoklavi zgoraj navedene Izjave so v skladu z ustrezno Direktivo o harmonizaciji Unije: 2014/68/EU, to je Direktiva o tlačni opremi (PED).

Za razreda I in II po modulu D1, za razreda III in IV po modulih B+D (glej tabelo na strani 3).

Uporabljeni so bili sledeči harmonizirani standardi: EN13831:2008.

Ta Izjava o skladnosti se uporablja za ekspanzijske posode in avtoklave z oznako CE, ki pripadajo razredom I, II, III in IV. Ne velja za naprave, ki pripadajo razredu po členu 4.3 Direktive 2014/68/EU.

INSTRUCȚIUNI DE UTILIZARE ȘI ÎNȚEȚINERE

1. Generalități.

Vasele de expansiune și/sau hidrofoarele cu membrană VAREM sunt realizate respectând cerințele fundamentale de siguranță prevăzute de Directiva Europeană 2014/68/UE. Aceste instrucțiuni de utilizare au fost întocmite în conformitate cu și în scopul specificat de articolul 3.4 - Anexa I la Directiva 2014/68/UE, care este anexat produselor.

2. Descrierea și destinația de utilizare a produselor.

- Încălzire: vasul de expansiune VAREM este necesar pentru a absorbi volumul excedent de apă prin dilatare termică la creșterea temperaturii, împiedicând astfel creșterea presiunii din instalație.

- Hidroforul cu membrană VAREM este o componentă necesară pentru o funcționare corespunzătoare și durabilă a instalațiilor de distribuție și pompare a apei potabile, formând o rezervă de apă sub presiune și limitând astfel intervențiile pompei.

- Toate vasele și/sau hidrofoarele au fost proiectate pentru a fi utilizate cu fluide din grupul 2; nu este admis niciun alt tip de fluid (fără o autorizație specială scrisă din partea VAREM).

Vasele de expansiune și hidrofoarele VAREM sunt alcătuite dintr-un recipient metalic închis prevăzut cu o membrană internă. Membranele VAREM au formă de minge și sunt racordate direct la o flanșă, care împiedică apei să intre în contact direct cu pereții metalici ai vasului (în schimb, gama AQUARVAREM este dotată cu membrană cu diafragmă cu liner de protecție al peretelui metalic al vasului; gama pentru încălzire STARVAREM are în schimb numai o membrană cu diafragmă și este lipsită de această protecție).

3. Caracteristicile tehnice.

Caracteristicile tehnice ale vasului de expansiune și/sau ale hidrofoarelor sunt specificate pe plăcuța de timbru aplicată pe fiecare produs (articolul 3.3. - Anexa I la Directiva 2014/68/UE). Datele sunt: codul, nr. de serie, data de fabricație, capacitatea, temperatura de lucru (TS), preîncărcare, presiunea maximă de lucru (PS).

Eticheta este aplicată pe vasele de expansiune și/sau hidrofoarele VAREM și nu trebuie scoasă sau modificat conținutul indicat. Utilizarea produselor trebuie să fie conformă cu caracteristicile tehnice menționate pe eticheta aplicată de VAREM și în niciun el nu pot fi încălcate limitele prescrise.

4. Instalare.

- **Dimensionarea corectă a vasului față de utilizarea acestuia;** un vas și/sau hidrofor care nu are dimensiunea corectă poate provoca daune persoanelor și bunurilor. Dimensionarea acestora trebuie efectuată de către tehnicienii specializați.

- **Instalarea corectă trebuie efectuată de către tehnicienii specializați,** în conformitate cu legislația națională, respectându-se valorile prevăzute pentru cuplul de strângere a racordului (fig. 1) și instrucțiunile de montaj (fig. 2). În cazul în care trebuie instalate mai multe vase în serie sau în paralel, acestea trebuie conectate la aceeași înălțime. Pentru vasele care au volum de peste 12 litri, dacă acestea sunt montate cu racordul îndreptat în sus, este necesar să asigurați o fixare corectă a acestora (fig. 3); nu instalați vasul dacă se clatină și nu are susținere (fig. 4).

- Vasul de încălzire trebuie instalat în vecinătatea boilerului și conectat la țevile de retur sau reflux (fig. 5).

- Hidroforul trebuie poziționat în direcția de curgere pe conducta de tur a pompei (fig. 6).

- Instalați vasul de expansiune într-un loc adecvat, astfel încât să preveniți daunele

provocate de scurgerile de apă.

- **Instalația trebuie prevăzută cu supapă de siguranță, iar presiunea trebuie setată la o valoare mai mică sau egală cu presiunea maximă a vasului și/sau hidroforului;** absența supapei de siguranță și depășirea presiunii de lucru maxime pot cauza daune grave persoanelor, bunurilor sau animalelor.

- **Presiunea de preîncărcare specificată pe etichetă se referă la aplicațiile standard;** aceasta poate fi reglată cu 0,2 bar mai puțin față de setarea de pornire a presostatului și, în orice caz, într-un interval de 0,5-3,5 bar. Presiunea de preîncărcare trebuie verificată înainte de a instala produsul (cu un manometru calibrat aplicat pe supapă).

- Preveniți corodarea rezervorului vopsit, evitând pe cât posibil să îl expuneți la medii agresive. Asigurați-vă că rezervorul nu prezintă încărcătură electrică și că nu există curent rezidual în instalație, pentru a preveni riscul de coroziune.

5. Întreținere.

Întreținerea și/sau înlocuirea trebuie să se facă de către tehnicienii specializați și autorizați, în conformitate cu legislația națională în vigoare, asigurându-vă cu atenție că:

- toate echipamentele electrice ale instalației sunt deconectate de la sursa de alimentare;

- vasul de expansiune s-a răcit suficient;

- vasul de expansiune și/sau hidroforul a fost golit complet de apă și deprezivat înainte de a efectua orice intervenție. Prezența aerului de preîncărcare este extrem de periculoasă deoarece pot să fie proiectate elemente care să cauzeze daune grave persoanelor, animalelor și bunurilor. Prezența apei în rezervor duce la creșterea considerabilă a greutateii acestuia.

Verificări periodice:

- Preîncărcare: o dată pe an verificați ca presiunea de preîncărcare corespunde celei indicate pe etichetă, cu o toleranță de +/-20%. IMPORTANT: pentru a efectua operațiunea, vasul trebuie să fie golit complet de apă (rezervoare goale).

- În cazul în care vasul și/sau hidroforul vor fi golite, este necesar să reduceți valoarea preîncărcării la aceeași valoare indicată pe etichetă.

- Controlați vizual, o dată pe an, lipsa de coroziune pe rezervor; în caz de coroziune, rezervorul TREBUIE să fie înlocuit.

6. Precauții de siguranță pentru prevenirea riscurilor reziduale.

Nerespectarea următoarelor dispoziții poate cauza răni fatale, daune bunurilor și proprietăților și pot face vasul inutilizabil. **Presiunea de preîncărcare trebuie să respecte valoarea nominală în intervalul de 0,5-3,5 bar.** Este interzisă să perforați sau să sudați cu flacăară vasul de expansiune și/sau hidroforul. Vasul de expansiune și/sau hidroforul nu trebuie să fie dezinstalat atunci când este în funcțiune. Nu depășiți temperatura maximă de lucru și/sau presiunea maximă admisă. Este interzis să utilizați vasul de expansiune și/sau hidroforul în alte scopuri decât cel pentru care a fost proiectat. Înainte de a fi exploatat, fiecare vas de expansiune și/sau hidrofor VAREM este testat, verificat și ambalat. Constructorul nu răspunde, în niciun fel, de daunele provocate de un transport și/sau manipulare necorespunzătoare, în cazul în care nu sunt folosite cele mai adecvate mijloace, care să garanteze integritatea produselor și siguranța persoanelor. VAREM NU acceptă niciun fel de răspundere pentru daune aduse persoanelor și bunurilor, derivate din dimensionarea incorectă, utilizarea greșită, instalarea, folosirea improprie a produsului sau a sistemului integrat. **Nu utilizați produsele din gama LR pentru uz sanitar.**

VAS DE EXPANSIUNE

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIA
Intervenție supapa de siguranță a instalației	Volumul vasului nu este adecvat	Înlocuirea cu un vas cu un volum corect
	Vas gol	Reactivați preîncărcarea
	Preîncărcare necorespunzătoare	Verificați ca preîncărcarea să fie cu 0,2 bar mai mică decât valoarea de pornire a presostatului (în intervalul de 0,5-3,5 bar)
Vas foarte cald	Instalație pe linia de distribuție a boilerului	Instalați vasul pe linia de retur

HIDROFOR

PROBLEMA	CAUZA	SOLUȚIA
Intervenție supapa de siguranță a instalației	Volumul vasului nu este adecvat	Înlocuirea cu un vas cu un volum corect
	Vas gol	Reactivați preîncărcarea
	Preîncărcare necorespunzătoare	Verificați ca preîncărcarea să fie cu 0,2 bar mai mică decât valoarea de pornire a presostatului (în intervalul de 0,5-3,5 bar)
Vas foarte cald	Compresie excesivă aer preîncărcare	Înlocuiți cu un vas de volum adecvat
Frecvență mare intervenții pompă	Volumul vasului nu este adecvat	Înlocuiți cu un vas de volum adecvat
	Preîncărcare necorespunzătoare	Verificați ca preîncărcarea să fie cu 0,2 bar mai mică decât valoarea de pornire a presostatului (în intervalul de 0,5-3,5 bar)
Vas zgomotos	Vasul nu evacuează bine	Verificați ca preîncărcarea să fie cu 0,2 bar mai mică decât valoarea de pornire a presostatului (în intervalul de 0,5-3,5 bar)
Vibrații pe vas	Fixare defectuoasă a vasului sau vasul nu evacuează bine	Verificați ca preîncărcarea să fie cu 0,2 bar mai mică decât valoarea de pornire a presostatului (în intervalul de 0,5-3,5 bar)

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE UE

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - declară că prezenta Declarație de Conformitate este eliberată pe propria și unica răspundere și se referă la următoarele produse: Descriere produse: vase de expansiune și/sau hidrofoare.

Marca Varem

Model/Tip: a se vedea coperta prezentei Declarații de Conformitate.

Vasele de expansiune și/sau hidrofoarele din declarația de mai sus sunt conforme cu Directiva corespunzătoare de armonizare a Uniunii: 2014/68/UE, Directiva echipamente sub presiune (PED).

Pentru categoriile I și II, modelul D1, pentru categoriile III și IV, conform modelelor B+D (a se vedea tabelul de la pag. 3).

Au fost aplicate următoarele norme armonizate: EN13831:2008.

Prezenta Declarație de Conformitate se aplică vaselor de expansiune și hidrofoarelor care poartă marcarea CE și aparțin categoriilor I, II, III și IV. Aceasta nu trebuie să luată în considerare pentru aparatele aparținând categoriilor prevăzute de articolul 4.3 al Directivei 2014/68/UE.

KÄYTTÖ- JA HUOLTO-OHJEET

1. Yleistä

VAREM-paisuntasäiliöt ja/tai -kalvopainesäiliöt on valmistettu direktiivin 2014/68/EU olennaisen turvallisuusvaatimusten mukaan. **Käyttöohjeet on laadittu direktiivin 2014/68/EU liitteen I - 3.4 kohdan mukaisesti ja siinä ilmoitettuun tarkoitukseen ja ne toimitetaan tuotteen mukana.**

2. Tuotteiden kuvaus ja käyttötarkoitus

– Lämmitys: VAREM-paisuntasäiliö absorptio veden tilavuuden kasvuun, joka johtuu sen lämpölaajenemisesta lämpötilan kasvuessa. Siten se rajoittaa järjestelmän paineen kasvua.

– VAREM-kalvopainesäiliö on välttämätön osa juomaveden jakelu- ja pumppausjärjestelmä niiden kestävän ja asianmukaisen toiminnan takaamiseksi. Se muodostaa paineistetun vesivaraston ja rajoittaa siten pumpun toimintaa.

– Kaikki säiliöt ja/tai painesäiliöt on suunniteltu ryhmän 2 sisäilmiölle; käyttö muiden sisällytyspiippien kanssa on kiellettyä (ilman VAREM-yrityksen kirjallista lupaa). VAREM-paisunta- ja painesäiliöt muodostavat suljetusta metallisäiliöstä, jossa on sisäinen kalvo. VAREM-kalvot ovat pussinmuotoisia ja niissä on laippakiinnitys. Ne estävät veden suoran kosketuksen säiliön metalliseinien kanssa (AQUAVAREM-sarjassa on sen sijaan tavallinen kalvo ja säiliön metalliseinien suojakalvo; STARVAREM-lämmityssarjassa on vain tavallinen kalvo ilman suojakalvoa).

3. Tekniset tiedot

Paisunta- ja/tai painesäiliöiden tekniset tiedot sisältyvät jokaiseen tuotteesen kiinnitettyyn kilpeen (direktiivin 2014/68/EU liite I - 3.3 kohta). Annetut tiedot: tunnus, sarjanumero, valmistuspäivämäärä, tilavuus, käyttölämpötila (TS), esitäyttö ja korkein käyttöpaine (PS).

Kilpi kiinnitetään VAREM-paisunta- ja/tai -painesäiliöön. Sitä ei saa poistaa eikä siinä olevia tietoja muutata. Tuotteiden käytössä tulee noudattaa teknisiä tietoja, jotka VAREM on merkinnyt kilpeen. Ilmoitettuja raja-arvoja ei saa missään tapauksessa ylittää.

4. Asennus

– **Säiliön oikea mitoitus käyttötarkoituksen mukaan;** virheellisesti mitoitettu säiliö ja/tai painesäiliö saattaa aiheuttaa henkilö- ja materiaalivahinkoja. Mitoituksen saa suorittaa ainaastaan alan erikoisteknikko.

– **Alan erikoisteknikon suositama oikea asennus** kansallisten määräysten mukaan ja noudattamalla liitokselle määrättyä kiristysmomenttia (kuva 1) sekä asennussuosituksia (kuva 2). Jos useita säiliöitä asennetaan sarjaan tai rinnakkain, ne tulee liittää samalle korkeudelle. Jos säiliön tilavuus on yli 12 litraa ja se asennetaan liitos ylös päin, siinä tulee olla asianmukainen tuki (kuva 3). Säiliötä ei saa asentaa vapaasti ulkoneuvaan asentoon ilman tukea (kuva 4).

– Lämmityskäyttöön tarkoitettu säiliö tulee asentaa lämmityskattilan lähelle ja liittää paluu- tai takaisinvirtausputkiin (kuva 5).

– Painesäiliö tulee sijoittaa pumpun syöttöpuolelle (kuva 6).

Asenna paisuntasäiliö sopivaan paikkaan, niin että mahdollisten vesivuotojen aiheuttamat vauriot vältetään.

PAISUNTASÄILIÖ

ONGELMA	SY	KORJAUS
Järjestelmän varoventiilin laukeaminen	Säiliön tilavuus ei ole sopiva	Vaihda tilavuudeltaan sopivaan säiliöön
	Säiliö tyhjä	Palauta esitäyttö
	Esitäyttö ei riittävä	Tarkista, että esitäyttöaine on 0,2 bar pienempi kuin painekatkaisimen käynnistysarvo (0,5-3,5 baarin alueella)
Erittään kuuma säiliö	Asennus lämmityskattilan syöttöputkeen	Asenna säiliö paluuputkiin

PAINESÄILIÖ

ONGELMA	SY	KORJAUS
Järjestelmän varoventiilin laukeaminen	Säiliön tilavuus ei ole sopiva	Vaihda tilavuudeltaan sopivaan säiliöön
	Säiliö tyhjä	Palauta esitäyttö
	Esitäyttö ei riittävä	Tarkista, että esitäyttöaine on 0,2 bar pienempi kuin painekatkaisimen käynnistysarvo (0,5-3,5 baarin alueella)
Erittään kuuma säiliö	Esitäyttöilman liiallinen puristus	Vaihda tilavuudeltaan sopivaan säiliöön
Pumppu käynnistyy usein	Säiliön tilavuus ei ole sopiva	Vaihda tilavuudeltaan sopivaan säiliöön
	Esitäyttö ei riittävä	Tarkista, että esitäyttöaine on 0,2 bar pienempi kuin painekatkaisimen käynnistysarvo (0,5-3,5 baarin alueella)
Äänekäs säiliö	Säiliö ei tyhjene asianmukaisesti	Tarkista, että esitäyttöaine on 0,2 bar pienempi kuin painekatkaisimen käynnistysarvo (0,5-3,5 baarin alueella)
Säiliön täinä	Säiliö on kiinnitetty virheellisesti tai se ei tyhjene asianmukaisesti	Tarkista, että esitäyttöaine on 0,2 bar pienempi kuin painekatkaisimen käynnistysarvo (0,5-3,5 baarin alueella)

EU-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - vakuuttaa antavansa tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen yksinomaisella vastuullaan ja että se koskee seuraavia tuotteita:

Tuotteiden kuvaus: paisunta- ja/tai painesäiliöt.

Merkki: Varem

Malli/Tyyppi: tämän vaatimustenmukaisuusvakuutuksen kansilehdellä.

Paisunta- ja/tai painesäiliöt, joita yllä mainittu vakuutus koskee, ovat seuraavan yhdenmukaistamista koskevan unionin direktiivin mukaisia: 2014/68/EU, painelaitedirektiivi (PED).

Luokat I ja II moduulin D1 mukaan, luokat III ja IV moduulin B+D mukaan (katso taulukkoa s. 3).

Seuraavia yhdenmukaistettuja standardeja ja on sovellettu: EN 13831:2008.

Tätä vaatimustenmukaisuusvakuutusta sovelletaan paisunta- ja painesäiliöihin, joissa on CE-merkintä ja jotka kuuluvat luokkiin I, II, III ja IV. Se ei koske laitteita, jotka kuuluvat direktiivin 2014/68/EU 4.3 kohdassa käsitellyn luokkaan.

Alkuperäisen mukainen kopio. Limena, 22/05/2017

– Järjestelmässä tulee olla varoventiili, joka on kalibroitu pienemmälle tai yhtä suurelle paineelle kuin säiliön ja/tai painesäiliön korkein paine. Ellei varoventiiliä ole ja suurin käyttöpaine ylittyy, seurauksena saattaa olla vakavia henkilö-, eläin- ja materiaalivahinkoja.

– **Kilvessä ilmoitettu esitäyttöaine koskee vakiokäyttöä.** Se voidaan säätää 0,2 baaria pienemmäksi kuin painekatkaisimen käynnistysarvo. 0,5-3,5 baarin säätöalueelta tulee joka tapauksessa noudattaa. Esitäyttö tulee tarkistaa (ventiiliin asennetulla kalibroidulla painemittarilla) ennen tuotteen asennusta.

– Älä alista maallattua säiliötä syövyttävillä liioilla, ettei se ruostu. Varmista, ettei säiliö ole maapotentiaalisia ja ettei järjestelmässä ole vuotovirtaa, joka saattaa syövyttää säiliötä.

5. Huolto

Alan valtuutettujen erikoisteknikoiden tulee suorittaa huolto ja/tai vaihto voimassa olevien kansallisten määräysten mukaisesti. Heidän tulee tarkistaa seuraavat kohdat:

– Kaikkien järjestelmän sähkölaitteiden sähkön tulee olla katkaistui;

– Paisuntasäiliön tulee olla asianmukaisesti jähdytynyt;

– Paisunta- ja/tai painesäiliön vesi tulee tyhjentää ja ilmanpaine purkaa kokonaan ennen mitään siihen suoritettavia toimenpiteitä. Esitäyttöilma on erittäin vaarallista, sillä se voi aiheuttaa kappaleiden sinkoutumista ja vakavia henkilö-, eläin- ja materiaalivahinkoja. Säiliössä oleva vesi kasvatata huomattavasti sen painoa.

Määräaikaistarkistukset:

– Esitäyttö: tarkista kerran vuodessa, että esitäyttöaine on kilven merkintöjen mukainen +/-20 %:n toleranssilla. TÄRKEÄÄ: tyhjennä vesi kokonaan säiliöstä ennen toimenpiteitä (tyhjä säiliö).

– Jos säiliö ja/tai painesäiliö on tyhjä, palauta esitäyttöaine kilvessä ilmoitettuun arvoon.

– Tarkista kerran vuodessa silmäämääräisesti, ettei säiliössä ole ruostetta. Jos havaitset ruostetta, säiliö TULEE vaihtaa.

6. Jännönsriskaajat koskevat varoitimet

Seuraavien määräysten noudattamatta jättämisestä saattaa olla seurauksena kuolemaan johtava loukkaantuminen, materiaalivahinkoja ja säiliön pysyvä vaurioituminen käyttökelvottomaksi. **Esitäyttöaineen tulee vastata nimellisarvoa 0,5–3,5 baarin alueella.** Paisunta- ja/tai painesäiliön poraus ja/tai hitsaus on kiellettyä. Paisunta- ja/tai painesäiliötä ei saa koskaan poistaa järjestelmästä käyttöolosuhteissa. Älä ylitä korkeinta käyttölämpötilaa ja/tai korkeinta sallittua painetta. Paisunta- ja/tai painesäiliön käyttö sille suunnitellusta poikkeavaan tarkoitukseen on kiellettyä. Jokainen VAREM-paisunta- ja/tai painesäiliö testataan, tarkastetaan ja pakataan ennen toimitusta. Valmistaja vapautuu kaikesta vastuusta kuljetuksen ja/tai siirron aikana syntyneiden vaurioiden osalta, ellei käytössä ole sopivia laitteita, jotka takaavat tuotteiden ehjänä pysymisen ja henkilöiden turvallisuuden. VAREM EI OTA MITÄÄN vastuuta henkilö- tai materiaalivahingoista, jotka johtuvat väärästä mitoituksista, virheellisestä käytöstä tai asennuksesta tai tuotteen tai integroidun järjestelmän sopimattomista käyttötoista. **LR-sarjaa ei ole tarkoitettu saniteettikäyttöön.**

BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

1. Generelt

Ekspansjonstanker og/eller trykkutjevning beholdere med membran fra VAREM er fremstillet i samsvar med de grunnleggende kravene til sikkerhet i direktiv 2014/68/EU. Bruksanvisningen er utformet i samsvar med og til formålet angitt i punkt 3.4 - Vedlegg I til direktiv 2014/68/EU, og er vedlagt produktene.

2. Beskrivelse og tiltenkt bruk av produktene

– Oppvarming: Ekspansjonstanken fra VAREM brukes for å absorbere økningen i vannvolumet forårsaket av vannutvidelse ved temperaturøkninger, og begrenser dermed trykkøkningen i anlegget.

– Trykkutjevning beholderen med membran fra VAREM er en nødvendig komponent for en feilfri og langvarig drift av anlegg for pumping og distribusjon av drikkevann ved å holde en vannreserve under trykk og dermed begrense pumpens inngrep.

– Alle tanker og/eller trykkutjevning beholdere er utviklet for bruk med fluidgruppe 2, og bruk av andre fluider er ikke tillatt (unntatt ved skriftlig godkjenning fra VAREM). Ekspansjonstanker og trykkutjevning beholdere fra VAREM består av en lukket metallisk beholder med en intern membran. Membranene fra VAREM har en ballongform med fensfeste som hindrer at vannet kommer i direkte kontakt med tankens metallvegger (utvalgt AQUAVAREM derimot har en diafragma-membran med beskyttelsesledning av tankens metallvegg. Utvalget for oppvarming STARVAREM har kun en diafragma-membran og er uten denne beskyttelsen).

3. Tekniske karakteristikk

De tekniske karakteristikkene for ekspansjonstanken og/eller trykkutjevning beholderne er oppgitt på typeskillet som er festet til hvert enkelt produkt (punkt 3.3 - Vedlegg I til direktiv 2014/68/EU). Dataene er følgende: Kodenummer, serienummer, produksjonsdato, kapasitet, driftstemperatur (TS), forlading, maks driftstrykk (PS). Typeskillet festes på ekspansjonstanken og/eller trykkutjevning beholderen fra VAREM og må ikke fjernes eller endres i innholdet. Bruken av produktene må være i samsvar med de tekniske karakteristikkene oppført på typeskillet fra VAREM. De angitte grensene må absolutt ikke overstiges.

4. Installasjon

– Riktig dimensjonering av tanken i forhold til bruksområdet: En tank og/eller trykkutjevning beholder som ikke er riktig dimensjonert, kan forårsake skader på personer og gjenstander. Dimensjoneringen må utføres av kvalifisert personale.

– Riktig installasjon utført av kvalifisert personale i samsvar med gjeldende regelverk, de oppgitte verdiene for strammemoment av koblingen (fig. 1) og rådene for montering (fig. 2). Flere tanker som er koblet i serie eller parallelt, må tilkobles ved samme høyde. Hvis tanker med større volum enn 12 liter monteres med koblingen ved topp oppover, er det nødvendig med en egnet støtte (fig. 3). Ikke installer tanken frittstående uten støtte (fig. 4).

– Oppvarmingstanken må installeres i nærheten av varmtvannsbereideren og være tilkoblet retur- og tilbakeløpsrørene (fig. 5).

– Trykkutjevning beholderen må plasseres mot pumpens uttaksrør (fig. 6). Installer ekspansjonstanken på et egnet sted, slik at det unngås skader og vannlekkasjer.

– Det må finnes en sikkerhetsventil i anlegget, som er kalibrert til en verdi som er lavere enn eller lik maks trykk for tanken og/eller trykkutjevning beholderen.

Hvis maks driftstrykk overstiges og det ikke finnes en sikkerhetsventil, kan det forårsake alvorlige skader på personer, dyr og gjenstander.

– Forladingstrykk angitt på typeskillet er for standardbruk, og kan reguleres 0,2 bar under trykkbryterens startverdi, og uansett mellom 0,5-3,5 bar. Forladingen må kontrolleres (med kalibrert manometer festet til ventilen) før produktet installeres.

– Unngå korrosjon ved å ikke utsette den lakkerte tanken for aggressive omgivelser. Se til at tanken ikke er en strømførende del og at det ikke er lekkstrøm i anlegget for å unngå korrosjonsfare i tanken.

5. Vedlikehold

Vedlikehold og/eller utskifting må utføres av autorisert kvalifisert personale i samsvar med gjeldende regelverk. Pass på følgende:

– Ingen av anleggets elektriske apparater er under spenning;

– Ekspansjonstanken er tilstrekkelig nedkjølt;

– Ekspansjonstanken og/eller trykkutjevning beholderen er helt tom for vann og trykkluft for det utføres inngrep. Forladingsluft i tanken er veldig farlig ettersom den kan føre til utslutning av deler med alvorlige skader på personer, dyr eller gjenstander. Vann i tanken øker tankens vekt betraktelig.

Periodiske kontroller:

– Forlading: Kontroller en gang i året at forladingstrykket er som oppgitt på typeskillet med en toleranse på +/- 20 %. VIKTIG: For å gjøre dette må tanken være helt tom for vann (tomme tanker).

– Hvis tanken og/eller trykkutjevning beholderen er utladet, er det nødvendig å innstille forladingsverdien angitt på typeskillet.

– Foreta en visuell kontroll en gang i året for å sikre at det ikke finnes korrosjon i tanken. Tanken MÅ skiftes ut hvis det er tilfelle.

6. Sikkerhetsforholdsregler for resterende risikoer

Manglende overhold av følgende anvisninger kan forårsake dødelige skader, skader på gjenstander og eiendom, og gjøre tanken ubrukelig. Forladingstrykket må ha en nominell verdi på mellom 0,5-3,5 bar. Det er forbudt å bore hull i eller sveise ekspansjonstanken og/eller trykkutjevning beholderen. Ekspansjonstanken og/eller trykkutjevning beholderen må aldri anstilles under drift. Ikke overstig maks driftstemperatur og/eller maks tillatt trykk. Det er forbudt å bruke ekspansjonstanken og/eller trykkutjevning beholderen til annet enn tiltenkt formål. Hver ekspansjonstank og/eller trykkutjevning beholder fra VAREM testes, kontrolleres og emballeres før leveranse. Produsenten er ikke ansvarlig for skader forårsaket av feil transport og/eller håndtering som skyldes manglende bruk av hjelpemidler som garanterer produktets integritet og personenes sikkerhet. VAREM er IKKE ansvarlig for skader på personer eller gjenstander som er forårsaket av feildimensjonering, feil bruk eller installasjon, feil drift av produktet eller det integrerte anlegget. Ikke bruk LR-utvalget til sanitære applikasjoner.

EKSPANSJONSTANK

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Anleggets sikkerhetsventil er utløst.	Tankvolum ikke egnet.	Skift ut med en tank med riktig volum.
	Utladet tank.	Gjenoppnett forladingen.
	Forlading ikke egnet.	Kontroller at forladingen er 0,2 bar lavere enn trykkbryterens startverdi (mellom 0,5-3,5 bar).
Veldig varm tank.	Installasjon på varmtvannsbereiderens uttaksrør.	Installer tanken på returrøret.

TRYKKUTJEVNINGSBELDER

PROBLEM	ÅRSAK	LØSNING
Anleggets sikkerhetsventil er utløst.	Tankvolum ikke egnet.	Skift ut med en tank med riktig volum.
	Utladet tank.	Gjenoppnett forladingen.
	Forlading ikke egnet.	Kontroller at forladingen er 0,2 bar lavere enn trykkbryterens startverdi (mellom 0,5-3,5 bar).
Veldig varm tank.	For høy kompresjon av forladingsluften.	Skift ut med en tank med riktig volum.
Pumpen utløses ofte.	Tankvolum ikke egnet.	Skift ut med en tank med riktig volum.
	Forlading ikke egnet.	Kontroller at forladingen er 0,2 bar lavere enn trykkbryterens startverdi (mellom 0,5-3,5 bar).
Støyende tank.	Tanken tømmer ikke.	Kontroller at forladingen er 0,2 bar lavere enn trykkbryterens startverdi (mellom 0,5-3,5 bar).
Vibrasjoner i tanken.	Dårlig festing av tanken eller tanken tømmer ikke.	Kontroller at forladingen er 0,2 bar lavere enn trykkbryterens startverdi (mellom 0,5-3,5 bar).

EU-SAMSVARERKLÆRING

Varem S.p.a - Via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - erklærer at samsvarserklæringen utstedes under eget ansvar og omfatter følgende produkter:

Produktbeskrivelse: Ekspansjonstanker og/eller trykkutjevning beholdere.

Merke: Varem

Modell/type: Se forsiden på denne samsvarserklæringen.

Ekspansjonstankene og/eller trykkutjevning beholdere som omfattes av ovenstående erklæring er i samsvar med følgende EU-harmoniseringsdirektiv: 2014/68/EU, direktiv om trykkpåkjennt utstyr (PED).

I henhold til modul D1 for kategoriene I og II, og i henhold til modulene B + D for kategoriene III og IV (se tabell på s. 3).

Følgende harmoniserte standarder er anvendt: EN 13831:2008.

Samsvarserklæringen gjelder ekspansjonstanker og trykkutjevning beholdere som er CE-merket og tilhører kategoriene I, II, III og IV. Den gjelder ikke for apparater i kategori 3 angitt i punkt 4.3 i direktiv 2014/68/EU.

NAUDOJIMO IR TECHNINĖS PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA

1. Bendroji informacija

VAREM membraniniai išsiplėtimo indai ir (arba) hidroforai yra gaminami laikantis svarbiausių Europos direktyvos 2014/68/ES saugos reikalavimų. **Ši naudojimo instrukcija yra parengta pagal direktyvos 2014/68/ES I priedo 3.4 straipsnį ir yra pridėdama prie gaminių.**

2. Gaminių aprašymas ir naudojimo paskirtis

- Šildymas: VAREM išsiplėtimo indai yra naudojami absorbuoti padidėjusį vandens tūrį dėl vandens terminio plėtimosi kylant temperatūrai, taip ribojant slėgio padidėjimą sistemoje.

- VAREM membraniniai hidroforai yra reikalingi tam, kad geriamojo vandens paskirstymo ir siurbimo sistema veiktų ilgai ir reguliariai, turėdama aukštą slėgio vandens rezervą, bei sumažintų siurblio veikimo laiką.

- Visi išsiplėtimo indai ir (arba) hidroforai yra skirti naudoti su 2 grupės skysčiais; naudoti bet kokios kitos rūšies skysčius draudžiama (nebent jų naudojimas būtų raštiškai patvirtintas VAREM).

VAREM išsiplėtimo indai ir hidroforai yra sudaryti iš metalinio uždaro indo, kurio viduje įrengta membrana. VAREM membranos yra baliono formos ir turi flanšinę jungtį, kuri neleidžia vandeniui tiesiogiai liestis su metalinėmis rezervuaro sienelėmis (AQUAVAREM serijos hidroforuose ant metalinės rezervuaro sienelės yra sumontuotos diafragminės membranos su apsauginiu sluoksniu; STARVAREM serijos hidroforuose, kurie skirti šildymo sistemoms, sumontuotos diafragminės membranos be apsauginio sluoksnio).

3. Techninės specifikacijos

Išsiplėtimo indo ir (arba) hidroforo techninės specifikacijos yra pateiktos ant kiekvieno atskiro gaminio pritvirtintoje identifikacinėje plokštelėje (direktyvos 2014/68/ES I priedo 3.3 straipsnis). Identifikacinėje plokštelėje pateikiami šie duomenys: kodas, serijos numeris, pagaminimo data, tūris, darbinė temperatūra (TS), priešslėgis, maksimalus darbinis slėgis (PS).

Identifikacinė plokštelė yra pritvirtinta ant VAREM išsiplėtimo indo ir (arba) hidroforo – jos negalima nuimti ir negalima keisti jos turinio. Gaminius būtina naudoti laikantis VAREM identifikacinėje plokštelėje pateiktą techninių specifikacijų ir jokių būdu negalima viršyti nurodytų ribinių verčių.

4. Montavimas

- **Pagal naudojimo paskirtį parenkamas tinkamų matmenų išsiplėtimo indas;** netinkamų matmenų išsiplėtimo indas ir (arba) hidroforas gali sukelti žalą asmenims ir daiktams. Matmenis turi parinkti specialisto technikai.

- **Specializuoti technikai atliks montavimo darbus** pagal taikomus nacionalinius reikalavimus, laikantis nustatytą jungčių priveržimo momento dydžių (1 pav.) bei montavimo rekomendacijų (2 pav.). Jeigu nuosekliai ar lygiagrečiai montuojama daugiau išsiplėtimo indų, jie turi būti sujungti tame pačiame aukštyje. Jeigu didesni nei 12 litrų išsiplėtimo indai montuojami su jungtinis viršuje, reikia įrengti tinkamą laikiklį (3 pav.); nemontuokite išsiplėtimo indo be atramos (4 pav.).

- Šildymo sistemoms skirti išsiplėtimo indai turi būti sumontuoti šalia šildymo katilo ir prijungti prie grįžtamojo srauto arba refliukso vamzdžių (5 pav.).

- Hidroforai turi būti sumontuoti prie siurblio angos (6 pav.).

Išsiplėtimo indą sumontuokite tinkamoje vietoje ir taip, kad išvengtumėte žalos dėl vandens nuotėkio.

IŠSIPLĖTIMO INDAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Išjungia sistemos apsauginis vožtuvas	Netinkamas išsiplėtimo indo dydis	Pakeiskite tinkamo tūrio išsiplėtimo indu
	Išsiplėtimo indas yra tuščias	Atstatykite priešslėgį
	Netinkamas priešslėgis	Patikrinkite, ar priešslėgis yra 0,2 baro mažesnis nei slėgio daviklio slėgis paleidimo metu (0,5-3,5 barų ribose)
Išsiplėtimo indas labai įkaitęs	Sumontuotas prie katilo angos	Išsiplėtimo indą sumontuokite prie grįžtamojo srauto vamzdžių

HIDROFORAS

PROBLEMA	PRIEŽASTIS	SPRENDIMAS
Išjungia sistemos apsauginis vožtuvas	Netinkamas hidroforo dydis	Pakeiskite tinkamo tūrio hidroforu
	Hidroforas yra tuščias	Atstatykite priešslėgį
	Netinkamas priešslėgis	Patikrinkite, ar priešslėgis yra 0,2 baro mažesnis nei slėgio daviklio slėgis paleidimo metu (0,5-3,5 barų ribose)
Hidroforas labai įkaitęs	Prišslėgis per didelis	Pakeiskite tinkamo tūrio hidroforu
Siurblys labai dažnai išjungia	Netinkamas hidroforo dydis	Pakeiskite tinkamo tūrio hidroforu
	Netinkamas priešslėgis	Patikrinkite, ar priešslėgis yra 0,2 baro mažesnis nei slėgio daviklio slėgis paleidimo metu (0,5-3,5 barų ribose)
Hidroforas kelia triukšmą	Iš hidroforo netinkamai pašalinamas vanduo	Patikrinkite, ar priešslėgis yra 0,2 baro mažesnis nei slėgio daviklio slėgis paleidimo metu (0,5-3,5 barų ribose)
Hidroforas vibruoja	Hidroforas blogai pritvirtintas arba iš hidroforo netinkamai pašalinamas vanduo	Patikrinkite, ar priešslėgis yra 0,2 baro mažesnis nei slėgio daviklio slėgis paleidimo metu (0,5-3,5 barų ribose)

EB ATITIKTIES DEKLARACIJA

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - pareiškia, kad ši atitikties deklaracija yra išduota prisilaikant visišką atsakomybę ir apima šiuos gaminius:

Gaminijų pavadinimas: išsiplėtimo indai ir (arba) hidroforai.

Prekės ženklas: Varem

Modelis (Tipas): žr. atitikties deklaracijos viršelį.

Šioje atitikties deklaracijoje nurodyti išsiplėtimo indai ir (arba) hidroforai atitinka atitinkamas Europos Bendrijos direktyvas: Slėginės įrangos direktyva 2014/68/ES (angl. PED). I ir II kategorijos atitinka formą D1, II ir IV kategorijos atitinka formas B+D (žr. lentelę 3 psl.).

Pritaikyti darnieji standartai: EN13831:2008.

Ši atitikties deklaracija apima išsiplėtimo indus ir hidroforus, kurie pažymėti „CE“ ženklu ir priskiriami I, II, III ir IV kategorijoms. Ji negalioja įrangai, kurios kategorija nurodyta direktyvos 2014/68/ES 4.3 straipsnyje.

- **Sistemoje turi būti sumontuotas apsauginis vožtuvas, kuris turi būti sukalinbrutas taip, kad reaguotų į mažesnį nei maksimalų arba jam lygų išsiplėtimo indo (hidroforo) slėgį;** jeigu apsauginis vožtuvas nebus sumontuotas, viršijus maksimalų darbinį slėgį, gali būti padaryta žala asmenims, gyvūnams ir daiktams.

- **Identifikacinėje plokštelėje nurodytas priešslėgis yra numatytas standartiniame naudojimui;** priešslėgis gali būti sureguliuotas taip, kad būtų 0,2 baro mažesnis nei slėgio daviklio slėgis paleidimo metu, tačiau visada 0,5-3,5 barų ribose. Prieš montavimą reikia patikrinti priešslėgį (ant vožtuvo sumontuotu sukalinbrutu manometru).

- Laikydami dažytą išsiplėtimo indą neagresyvioje aplinkoje, apsaugosite jį nuo korozijos. Norėdami išvengti išsiplėtimo indo korozijos, užtikrinkite, kad išsiplėtimo indas neturėtų elektros srovės laidžių dalių ir kad sistemoje nebūtų pašalinių srovių.

5. Techninė prižiūra

Techninę prižiūrą atlikti ir (arba) pakeisti sudėtinės dalis privalo įgalioti šios specializacijos technikai, laikydamiesi galiojančių nacionalinių reikalavimų ir užtikrinant, kad:

- jokiame elektriniame prietaise nebūtų įtampos;

- išsiplėtimo indas būtų tinkamai ataušintas;

- iš išsiplėtimo indo ir (arba) hidroforo būtų visiškai pašalintas vanduo ir oro slėgis. Priešslėgio oras yra labai pavojingas, nes gali būti išmetamos dalelės, galinčios sukelti rimtą žalą asmenims, gyvūnams ir daiktams. Išsiplėtimo inde esantis vanduo ženkliai padidina jo svorį.

Reguliarus patikros:

- Priešslėgis: kartą per metus patikrinkite, ar priešslėgis atitinka identifikacinėje plokštelėje nurodytą slėgį su +/- 20 % paklaida. SVARBU: norint atlikti šią patikrą, išsiplėtimo indų turi būti visiškai pašalintas vanduo (išsiplėtimo indai turi būti tušti).

- Jeigu išsiplėtimo indas ir (arba) hidroforas yra tušti, reikia nustatyti tokį priešslėgio dydį, koks nurodytas identifikacinėje plokštelėje.

- Kartą per metus vizualiai patikrinkite, ar išsiplėtimo inde nėra korozijos; jei pastebite korozijos požymius, išsiplėtimo indą PRIVALOTE pakeisti.

6. Apsauginės priemonės nuo likutinės rizikos

Nesilaikant šių nurodymų gali kilti mirtinas pavojus asmenims, žala daiktams ir nuosavybei, o išsiplėtimo indas tapti nebetinkamu naudoti. **Priešslėgis turi būti sureguliuotas 0,5-3,5 barų ribose.** Draudžiama išsiplėtimo indą ir (arba) hidroforą gręžti ir (arba) virinti liepsna. Išsiplėtimo indas ir (arba) hidroforas niekada neturi būti išmontuojami, kol jie yra naudojami. Neviršykite maksimalios darbinės temperatūros ir (arba) maksimalaus leistino slėgio. Draudžiama naudoti išsiplėtimo indą ir (arba) hidroforą ne pagal nurodytą paskirtį. Visi VAREM išsiplėtimo indai ir (arba) hidroforai prieš išsiuntimą yra patikrinami, išbandomi ir supakuojami. Gamintojas jokių būdu nėra atsakingas už žalą, padarytą dėl netinkamo gabenimo ir (arba) kėlimo, jeigu nenaudojamos tinkamiausios priemonės, kurios užtikrintų gaminių vientisumą ir asmenų saugumą. VAREM NEPRISIMA jokios atsakomybės už žalą asmenims ir daiktams dėl netinkamo dydžio gaminių ar integruotos sistemos naudojimo, netinkamo naudojimo, montavimo ar eksploatavimo. **Nenaudokite LR serijos sanitariniams tikslams.**



LIETOŠANAS UN APKOPES INSTRUKCIJA

1. Vispārīgā informācija.

VAREM membrānu izplešanās trauki un/vai spiedkatli ir ražoti saskaņā ar Eiropas Direktīvas 2014/68/ES būtiskajām drošības prasībām. Šīs instrukcijas ir izstrādātas saskaņā ar Direktīvas 2014/68/ES I Pielikuma 3.4. pantu un ir pievienotas izstrādājumiem.

2. Izstrādājumu apraksts un paredzētā lietošana.

- Apkure: VAREM izplešanās trauki tiek izmantoti, lai absorbētu palielināto ūdens daudzumu tā termiskās izplešanās rezultātā, ja paaugstinās temperatūra, tādējādi ierobežojot spiediena paaugstināšanos sistēmā.

- Membrānu spiediena VAREM ir nepieciešami, lai ilgstoši un nevainojami darbotos dzērām ūdens sūkņēšanas un sadales sistēmās, kas veido ūdens rezervāru zem spiediena un tādējādi ierobežo sūkņa darbības.

- Visi trauki un/vai spiedkatli ir paredzēti lietošanai kopā ar 2. grupas šķidrumiem; jebkāda cita veida šķidrumu lietošana nav atļauta (ja vien nav saņemts īpašs rakstisks VAREM apstiprinājums).

VAREM izplešanās trauki un spiedkatli sastāv no slēgta metāla trauka, kas aprīkots ar iekšējo membrānu. VAREM membrānām ir balona forma ar savienojuma atloku, kas tādējādi neļauj ūdenim nonākt tiešā saskarē ar trauka metāla sienām (AQUAVAREM sērija ir aprīkota ar diafragmas membrānu ar aizsardzības ieliktņu uz trauka metāla sienas; STARVAREM apkures sērija ir vienkārši aprīkota ar diafragmas membrānu un ir bez aizsardzību ieliktņa).

3. Tehniskās īpašības.

Izplešanās trauka un/vai spiedkatla tehniskās īpašības ir norādītas uz katra izstrādājuma etiķetes (Direktīvas 2014/68/ES I Pielikuma 3.3. pants). Uz etiķetes norādīts: kods, sērijas numurs, izgatavošanas datums, tilpums, darba temperatūra (TS), pretspiediens, maksimālais darba spiediens (PS).

Etiķete ir piestiprināta pie VAREM izplešanās trauka un/vai spiedkatla un to nedrīkst noņemt vai mainīt uz tās esošo informāciju. Šie izstrādājumi jālieto atbilstoši tehniskajām īpašībām, kas norādītas uz VAREM izstrādājuma etiķetes, nekādā gadījumā nepārkāpjot noteiktās robežas.

4. Uzstādīšana.

- **Pareizi trauka izmēri atbilstoši lietošanai;** nepiemērotu izmēru trauks un/vai spiedkatls var nodarīt kaitējumu cilvēkiem un īpašumam. Izmēri ir jānosaka apmācītiem tehniķiem speciālistiem.

- **Pareiza uzstādīšana jāveic apmācītiem tehniķiem speciālistiem,** darbojoties saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem un ievērojot norādītās stiprinājuma griezes momenta vērtības (1. att.) un montāžas norādījumus (2. att.). Gadījumā, ja virknē vai paralēli tiek uzstādīti vairāki trauki, tie ir jāsavieno vienādā augstumā. Uzstādīto traukus, kuru tilpums ir lielāks par 12 l, ar savienojumu virzienā uz augšu, ir nepieciešams pietiekams atbalsts (3. att.); neuzstādiet trauku bez pietiekama atbalsta (4. att.).

- Trauks apkurei jāuzstāda apkures katla tuvumā un jāpievieno pie atpakaļplūsmas vai noplūdes caurulvada (5. att.).

- Spiedkatls jānovieto sūkņa plūsmas virzienā (6. att.).

Uzstādiet izplešanās trauku atbilstošā vietā un, lai tas novērstu ūdens noplūdes nodarīto kaitējumu.

IZPLEŠANĀS TRAUKS

PROBLĒMA	CĒLOŅIS	RISINĀJUMS
Nostrādā sistēmas drošības vārsts	Trauka tilpums nav piemērots	Aizstājiet ar atbilstošu tilpuma trauku
	Traukā nav spiediena	Atjaunojiet pretspiedienu
	Nepiemērots pretspiediens	Pārbaudiet, vai pretspiediens ir par 0,2 bar mazāks nekā iestātais (robežās no 0,5 līdz 3,5 bar)
Trauks ir ļoti karsts	Tas uzstādīts uz apkures katla plūsmas caurulvada	Uzstādiet uz atpakaļplūsmas caurulvada

SPIEDKATLS

PROBLĒMA	CĒLOŅIS	RISINĀJUMS
Nostrādā sistēmas drošības vārsts	Trauka tilpums nav piemērots	Aizstājiet ar atbilstošu tilpuma trauku
	Traukā nav spiediena	Atjaunojiet pretspiedienu
	Nepiemērots pretspiediens	Pārbaudiet, vai pretspiediens ir par 0,2 bar mazāks nekā iestātais (robežās no 0,5 līdz 3,5 bar)
Trauks ir ļoti karsts	Gaisa pretspiediena pārmerīga kompresija	Aizstājiet ar atbilstošu tilpuma trauku
Bieža sūkņa nostrādāšana	Trauka tilpums nav piemērots	Aizstājiet ar atbilstošu tilpuma trauku
	Nepiemērots pretspiediens	Pārbaudiet, vai pretspiediens ir par 0,2 bar mazāks nekā iestātais (robežās no 0,5 līdz 3,5 bar)
Trokšņains trauks	Trauks pareizā veidā neatbrīvo spiedienu	Pārbaudiet, vai pretspiediens ir par 0,2 bar mazāks nekā iestātais (robežās no 0,5 līdz 3,5 bar)
Trauka vibrācijas	Bojāts trauka stiprinājums vai neadekvāta spiediena atbrīvošana	Pārbaudiet, vai pretspiediens ir par 0,2 bar mazāks nekā iestātais (robežās no 0,5 līdz 3,5 bar)

ES ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - paziņo, ka šī atbilstības deklarācija ir izdota, pilnībā atbildību uzņemoties ražotājam, un tā attiecas uz šādiem izstrādājumiem:

Izstrādājumu apraksts: izplešanās trauki un/vai spiedkatli.

Preču zīme: Varem

Modelis/veids: sk. šīs atbilstības deklarācijas titullapu.

Izplešanās trauki un/vai spiedkatli, kas minēti šajā deklarācijā, atbilst attiecīgajiem Savienības harmonizētajiem tiesību aktiem: Spiedieniekārtu direktīva 2014/68/ES (PED).

Kategorijas I un II saskaņā ar veidlapu D1, kategorijas III un IV saskaņā ar veidlapām B+D (skatīt tabulu 3. lpp.).

Piemēroti šādi harmonizētie standarti: EN13831:2008.

Šī atbilstības deklarācija attiecas uz izplešanās traukiem un spiedkatliem, kas marķēti ar CE zīmi un iekļauti I, II, III un IV kategorijā. To nedrīkst uzskatīt par piemērojamo iekārtām, kas norādītas Direktīvas 2014/68/ES 4.3. pantā.

- **Sistēmā ir nepieciešams spiediena drošības vārsts ar kalibrētu spiedienu, kas ir mazāks par vienu ar trauka un/vai spiedkatla maksimālo spiedienu;** pārsniedzot maksimālo darba spiedienu, drošības vārsta trūkums var izraisīt nopietnus kaitējumus cilvēkiem, dzīvniekiem un lietām.

- **Uz etiķetes norādītais pretspiediens ir standarta lietojumiem;** to var noregulēt par 0,2 bar mazāku nekā spiediena pārslēdzēja sākuma iestatījums, bet tikai 0,5-3,5 bar diapazonā. Pirms izstrādājuma uzstādīšanas pretspiediens ir jāpārbauda (izmantojot vārstam piemērotu, kalibrētu manometru).

- Lai novērstu trauka koroziju, nokrāsojiet to ar krāsu un nepaļaujiet iespējami agresīvai vides iedarbībai. Lai novērstu trauka korozijas risku, pārīecinieties, vai tā neveido elektrisku masu un vai sistēmā nepastāv kļaidstrāvas.

5. Tehniskā apkope.

Tehniskā apkope un/vai aizstāšana jāveic apmācītiem un pilnvarotiem tehniķiem speciālistiem saskaņā ar spēkā esošajiem valsts noteikumiem, rūpīgi pārbaudot, vai:

- sistēmas elektriskās iekārtas neatrodas zem sprieguma;

- izplešanās trauks tiek pienācīgi atzēsēts;

- pirms jebkuras darbības veikšanas ar izplešanās trauku un/vai spiedkatlu no tā pilnībā jāiztukšo ūdens un gaisa spiediens. Pretspiediena gaisa esamība ir ļoti bīstama, jo var izraisīt daļu pārvietošanos un nodarīt nopietnu kaitējumu cilvēkiem, dzīvniekiem un lietām. Ūdens esamība traukā ievērojami palielina tā svaru.

Regulārās pārbaudes

Pretspiediens: reizi gadā jāpārbauda, vai pretspiediens atbilst uz etiķetes norādītajam ar pielaidi +/-20%. SVARĪGI! Lai veiktu šo darbību, no traukiem pilnībā jāiztukšo ūdens (traukam jābūt tukšam).

- Ja trauks un/vai spiedkatls nav zem spiediena, jāatjauno uz etiķetes norādītā pretspiediena vērtība.

- Reizi gadā vizuāli jāpārbauda, vai traukam nav korozijas; korozijas gadījumā trauks ir JĀNOMAINA.

6. Drošības pasākumi un pārējie riski.

Tālkā sniegto norādījumu neievērošana var izraisīt dzīvībai bīstamas traumas, lietu un īpašuma bojājumus un padarīt trauku neizmantojamu. **Pretspiediens ir jānoregulē nominālajās robežās 0,5-3,5 bar.** Izplešanās trauku un/vai spiedkatlu ir aizliegts urbt vai metināt ar liesmas pielietojumu. Izplešanās trauku un/vai spiedkatlu nekad nedrīkst demontēt, kamēr tas tiek ekspluatēts. Nepārsniedziet maksimālo darba temperatūru un/vai maksimāli pieļaujamo spiedienu. Aizliegts izplešanās trauku un/vai spiedkatlu izmantot citādi, nekā tas ir paredzēts. Katrs VAREM izplešanās trauks un/vai spiedkatls pirms tā nosūtīšanas tiek pārbaudīts, testēts un iepakots. Ražotājs nav atbildīgs par jebkāda veida kaitējumu, ko izraisa nepareiza transportēšana un/vai apiešanās, ja netiek izmantoti vispiemērotākie līdzekļi, lai nodrošinātu izstrādājumu viengabalainību un cilvēku drošību. VAREM NEUZŅEMAS jebkādu atbildību par kaitējumu personām vai lietām, kas izriet no izstrādājuma vai integrētās sistēmas neatbilstošas izmēru izvēles, nepareizas izmantošanas, uzstādīšanas un ekspluatēšanas. **Nelietojiet LR sērijas izstrādājumus sanitārhigiēniskiem mērķiem.**

使用与保养说明

1.简介

Varem膨胀水箱和/或可换膜高压灭菌器达到了2014/68/CE欧洲指令的基本安全要求。本使用说明书的编写符合2014/68/CE欧洲指令附件1第3.4条款，并随附于产品。

2.产品说明和用途

- 加热：Varem膨胀水箱用于吸收随着温度升高而膨胀所造成的水量的增加，从而限制了设备中压力的增加。

- Varem可换膜高压灭菌器是使供水设备和饮用水泵送装置持久平稳运行的必要组成部分，形成了一个压力水库，从而限制了泵的介入。

- 所有的水箱和/或高压灭菌器都是为使用2组流体所设计的；不允许使用其他种类的流体（除非具有Varem的书面特别授权）。

Varem膨胀水箱和高压灭菌器由一个带有内膜的密闭金属容器所构成。Varem膜为气球形状，带有法兰接口，可防止水直接接触到水箱的金属壁（AQUAVAREM系列则配有膜片，水箱金属壁上带有保护衬；STARVAREM加热系列仅带有膜片，无此类保护）。

3.技术特性

Varem膨胀水箱和/或高压灭菌器的技术特性均列在每个产品的标签上（2014/68/CE欧洲指令附件1第3.3条款）。数据包括：产品号，系列编号，制造日期，容量，工作温度（TS），预加载量，最大工作压力（PS）。

该标签张贴于Varem膨胀水箱和/或高压灭菌器上，不得去除或对内容进行修改。产品的使用应符合VAREM标签上所标注的技术特性，不得以任何方式违反规定的限制。

4.安装

- 根据使用情况确定正确的水箱尺寸；尺寸不正确的水箱和/或高压灭菌器可能造成人员或财产损失。尺寸大小必须由专业技术人员决定。

- 由专业技术人员进行的正确安装；安装应符合国家标准，遵守接头的拧紧力矩规定值（图1）和安装建议（图2）。在串联或并联数个水箱时，连接高度应相同。对于容积超过12升的水箱，如果使用向上的接头安装，则需要足够的支撑（图3）；水箱不得无支撑悬垂安装（图4）。

- 加热水箱应安装在靠近锅炉的地方，并与回流管道相连（图5）。

- 高压灭菌器应置于泵的输送方向上（图6）。

膨胀水箱的安装应选取适宜的位置，并需采取措施防止漏水，以避免损失。

- 设备内必须安装安全阀，并配有小于或等于水箱和/或高压灭菌器最大压力的压力校准器；若无安全阀，压力超过最大工作压力时，可能会造成严重的人员、动物及财产损失。

- 标签上标注的预加载压力适用于标准应用；可将压力开关的启动设置调低0.2bar，但总调节范围应在0.5-3.5bar之间。在安装前需检查预加载值（使用校准压力表在阀上测量）。

- 为防止涂有油漆的水箱被腐蚀，请尽可能不要将其暴露在恶劣环境之下。确保水箱未被作为接地装置，且未有电流经过，以防止水箱被腐蚀。

5.保养

设备的保养和/或更换应当由专业且具有符合国家标准的有资质的技术人员进行，并认真确定：

- 设备上所有电气装置均未通电；

- 膨胀水箱已经充分冷却；

- 在进行任何操作前，膨胀水箱和/或高压灭菌器里的水已排空且气压已完全卸载。设备中的预充气体非常危险，可导致零件射出，从而造成严重的人员、动物及财产损失。水箱里的水会使水箱重量显著增加。

定期检查：

- 预加载：每年检查一次预加载压力值是否与标签上标注的是否一致，可有+/-20%的误差。重要的是，在进行操作前需将水箱内的水排空（空水箱）。

- 在膨胀水箱和/或高压灭菌器卸载后，需将预加载值重新恢复到标签上标注的数值。

- 每年对水箱的腐蚀情况进行一次目检；若被腐蚀，则需更换水箱。

6.残余风险安全注意事项

未遵守以下事项可能造成致命伤害以及财产损失，并使水箱无法使用。

预加载压力应符合其额定值，处于0.5-3.5bar的范围内。禁止对膨胀水箱和/或高压灭菌器进行有火焰的打孔和/或焊接。膨胀水箱和/或高压灭菌器运行时，绝不能对其进行拆卸。不得超过最高工作温度和/或最大允许压力。膨胀水箱和/或高压灭菌器不可做规定用途以外的他用。

每一个Varem膨胀水箱和/或高压灭菌器在发货前均经过检测、检查和包装。若未使用最适当的手段来保证产品完整和人员安全，对于由任何不当的运输和/或处理方式所造成的损失，制造商不承担任何责任。对于由产品或综合系统尺寸错误、使用不当、安装和错误操作所造成的人员和财产损失，Varem不承担任何责任。**不要将LR系列作为医疗用途使用。**

膨胀水箱

问题	原因	解决办法
设备安全阀工作	水箱容积不合适	换为容量正确的水箱
	水箱卸载	恢复预加载值
	预加载值不合适	检查预加载值是否比压力开关启动值低0.2bar（范围在0.5-3.5bar之间）
水箱过热	安装在锅炉送水管上	将水箱安装在回水管上

高压灭菌器

问题	原因	解决办法
设备安全阀工作	水箱容积不合适	换为容量正确的水箱
	水箱卸载	恢复预加载值
	预加载值不合适	检查预加载值是否比压力开关启动值低0.2bar（范围在0.5-3.5bar之间）
水箱过热	预加载空气过度压缩	换为容量正确的水箱
	水箱容积不合适	换为容量正确的水箱
水泵频繁工作	水箱容积不合适	换为容量正确的水箱
	预加载值不合适	检查预加载值是否比压力开关启动值低0.2bar（范围在0.5-3.5bar之间）
水箱噪音过大	水箱未完全卸载	检查预加载值是否比压力开关启动值低0.2bar（范围在0.5-3.5bar之间）
水箱震动	水箱未固定好或完全卸载	检查预加载值是否比压力开关启动值低0.2bar（范围在0.5-3.5bar之间）

UE符合性声明

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - 特此声明，对于本符合性声明的出具，本公司负有全责，且该声明为关于以下产品：

产品说明：膨胀水箱和/或高压灭菌器

品牌：Varem

型号/类型：见本符合性声明封面

特此声明上述膨胀水箱和/或高压灭菌器符合相应欧盟统一指令：2014/68/UE，压力装备指令(PED)。

对于类别I和II根据表格D1，对于类别III和IV根据表格B+D（见表第3页）。

采用了以下统一标准：EN13831.2:2008。

本符合性声明适用于带有CE标志且属于类别I、II、III和IV的膨胀水箱和高压灭菌器。该声明不适用于属于2014/68/UE指令第4.3条款中所规定类别的装备。

١. نظرة عامة.

تم تصنيع خزانات التمدد و \ أ أجهزة التعقيم (الأوتوكلاف) ذات الغشاء بشركة فاريم "VAREM" من المصنع للمطليات الأساسية للسلامة الخاصة بالتوجيه الأوروبي 2014/68/UE. تم وضع هذه الإرشادات وفقاً لأعراض المادة ٤، ٤، الملحق \ للتوجيه 2014/68/UE وإرفاقها بالمنجئات.

٢. الوصف والاستخدام المقصود للمنجئات.

المتسقين: يُستخدم خزان التمدد من فاريم "VAREM" لاستيعاب زيادة حجم الماء نتيجة التمدد الحراري مع ارتفاع درجة الحرارة، مما يحد من زيادة الضغط في النظام.
يُعد جهاز التعقيم (الأوتوكلاف) ذو الغشاء من فاريم "VAREM" أحد المكونات الضرورية لتشغيل دائم ولسل أنظمة توزيع وضخ المياه الصالحة للشرب، وبشكل احتياطي من الماء تحت الضغط وبالتالي يحد من تدخلات الموضحة.

منصمت جميع الخزانات و \ أ أجهزة التعقيم (الأوتوكلاف) للاستخدام مع السوائل من المجموعة ٢؛ لا يُسمح بأي نوع آخر من السوائل (إلا إذا كانت حاصلة على إذن كتابي من شركة فاريم "VAREM").

تتألف خزانات التمدد وأجهزة التعقيم (الأوتوكلاف) من فاريم "VAREM" من حوية معدنية مغلقة مزودة بغشاء داخلي. تتميز أوعية فاريم "VAREM" بشكل بالون مغشور مع وصلة تثبيت على الحافة تمنع الماء من الاتصال المباشر مع الجدران المعدنية للخزان (تم تجهيز مجموعة "AQUAVAREM" بدلاً من ذلك بغشاء ذو حجاب حاجز مع طبقة حماية للجدار المعدني للخزان؛ في حين أن مجموعة المتسقين "STARVAREM" تحتوي فقط على غشاء ذو حجاب حاجز وتخلو من هذه الحماية).

٣. الخصائص الفنية.

تظهر الخصائص الفنية لخزان التمدد و \ أ أجهزة التعقيم على اللوحة البيانات المثبتة على كل منتج (المادة ٣ - ٤، الملحق \ من التوجيه 2014/68/UE). البيانات هي: الكود، الرمز التسلسلي، تاريخ التصنيع، الفترة، درجة حرارة التشغيل، الشحن الأولي، الحد الأقصى لضغط العمل.
يتم وضع اللوحة البيانات على خزان التمدد و \ أ جهاز التعقيم من فاريم "VAREM" ويجب عدم إزالة أو تعديل المحتويات المبينة. يجب أن يتفق استخدام المنتج مع الخصائص الفنية الموضحة من شركة فاريم "VAREM" على اللوحة البيانات ولا يمكن تحت أي ظرف من الظروف انتهاك الحدود المقررة.

٤. التركيب.

- ضبط الأبعاد الصحيح للخزان فيما يتعلق باستخدامه؛ قد يسبب عدم ضبط أبعاد الخزان و \ أ جهاز التعقيم بصورة صحيحة إلقاء الضرر بالأشخاص والأشياء. يجب ضبط الأبعاد بواسطة فنيين متخصصين.

- يتفق الفنيون المتخصصون التركيب الصحيح وفقاً للمعايير الوطنية، مع مراعاة القيم المحددة لتثبيت عزم دوران الوصلة (الشكل 1) والتصانح التركيب (الشكل 2). في حالة تواجد أكثر من خزان متسلسل أو موازي، يجب توصيلهم على نفس الارتفاع. للخزانات ذات حجم أكبر من ١٢ لتر، إذا تم تركيبهم مع وصلة ناحية الأعلى، فمن الضروري توفير داعم مناسب (الشكل 3)؛ يجب عدم تركيب الخزان ذو الحجم الثالثة إذا كان غير مدعوماً (الشكل 4).

- يجب تركيب الخزان المراد تسخينه بالقرب من الغلاية وتوصيله بأنابيب العودة أو الارتداد (الشكل 5).

- يجب وضع جهاز التعقيم في اتجاه تدفق المضخة (الشكل 6).

- يجب تركيب خزان التمدد بطريقة تمنع الأضرار الناتجة عن تسرب المياه وفي مكان مناسب.

- من الضروري توفير صمام أمان في النظام، مع معايرة الضغط أقل من أو يعادل الحد الأقصى

خزان التمدد

المشكلة	السبب	الحل
تدخل صمام الأمان للنظام	حجم الخزان غير مناسب خزان فارغ شحن أولي غير ملائم	يجب الاستبدال بخزان بحجم صحيح قم باستعادة الشحن الأولي ينبغي التأكد أن الشحن الأولي ٢،٠ بار أقل من قيمة بدء الضغط (في نطاق ٠,٥ - ٣,٥ بار)
الخزان ساخن جداً	تم التركيب على أنابيب دخول للغلاية	ينبغي تثبيت الخزان على أنابيب الارتداد

جهاز التعقيم

المشكلة	السبب	الحل
تدخل صمام الأمان للنظام	حجم الخزان غير مناسب تفريغ الخزان شحن أولي غير ملائم	يجب الاستبدال بخزان بحجم صحيح قم باستعادة الشحن الأولي ينبغي التأكد أن الشحن الأولي ٢،٠ بار أقل من قيمة بدء الضغط (في نطاق ٠,٥ - ٣,٥ بار)
الخزان شديد السخونة	ضغط على الهواء الشحن الأولي حجم الخزان غير مناسب	يجب الاستبدال بخزان بحجم صحيح استبدال بخزان بحجم صحيح
ترددات عالية في عمل المضخة	شحن أولي غير ملائم	ينبغي التأكد أن الشحن الأولي 0,2 بار أقل من قيمة بدء الضغط (في نطاق 0,5 - 3.5 بار)
الخزان يصدر ضجيج	الخزان لا يفرغ بشكل جيد	ينبغي التأكد أن الشحن الأولي 0,2 بار أقل من قيمة بدء الضغط (في نطاق 0,5 - 3.5 بار)
إفتراز الخزان	تثبيت الخزان المعيب أو الخزان لا يفرغ بشكل جيد	ينبغي التأكد أن الشحن الأولي 0,2 بار أقل من قيمة بدء الضغط (في نطاق 0,5 - 3.5 بار)

إعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي "UE"

تعن شركة فاريم المساهمة "Varem S.p.a" وعنوانها: via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - أنه تم إصدار هذا الإعلان للمطابقة تحت مسؤوليتها ويشير إلى المنتجات التالية:

وصف المنتجات: خزانات تمدد و \ أ أجهزة تعقيم

العلامة التجارية: فاريم "Varem"

الموديل \ النوع: أنظر غلاف هذا الإعلان للمطابقة

تتوافق خزانات التمدد و \ أ أجهزة التعقيم المشار إليها في الإعلان مع توجيهات الاتحاد المواعمة ذات الصلة: 2014/68/UE، توجيه معدات الضغط (PED).

للفئات الأولى والثانية وفقاً للموديل D1، ولفئات الثالثة والرابعة وفقاً للموديلات B+D (انظر الجدول الصفحة ٣).

تم تطبيق المعايير الممنسة التالية: EN13831:2008.

يتم تطبيق هذا الإعلان للمطابقة لخزانات التمدد وأجهزة التعقيم التي تحمل العلامة "CE" والتي تنتمي إلى الفئات الأولى والثانية والثالثة والرابعة. يجب عدم اعتبار الإعلان متعلقاً بالأجهزة التي تنتمي إلى الفئة المشار إليها في المادة ٤، ٢ من التوجيه 2014/68/UE.

UPUTE ZA UPORABU I ODRŽAVANJE

1. Opće informacije.

VAREM ekspanzijske posude i/ili membranske tlačne posude su proizvedene u skladu s bitnim sigurnosnim zahtjevima Europske Direktive 2014/68/EU. **Ove upute za uporabu su sastavljene u skladu s ciljevima navedenim u članku 3.4 - Prilog I Direktive 2014/68/EU i priložene su uz proizvode.**

2. Opis i namjena proizvoda.

- Grijanje: VAREM ekspanzijska posuda služi za apsorpiranje povećanja volumena vode nastalog zbog njezine toplinske dilatacije izazvane rastom temperature, te za ograničenje porasta tlaka u sustavu.

- VAREM membranska tlačna posuda je neophodna komponenta za dugotrajan i pravilan rad sustava opskrbe pitkom vodom i crpnih stanica; stvarajući vodenu rezervu pod tlakom, smanjuje učestalost uključivanja pumpe.

- Sve ekspanzijske i/ili tlačne posude su projektirane za korištenje tekućina Skupine 2; nije dopuštena uporaba bilo koje druge vrste tekućina (osim specifične pisane dozvole od strane tvrtke VAREM).

VAREM ekspanzijske i tlačne posude su izradene od jednog zatvorenog metalnog spremnika sa ugrađenom unutarnjom membranom. VAREM membrane imaju oblik balona sa spojem na prirubnici, čime se sprječava da voda dolazi u dodir sa metalnom stjenkom posude (dok linija AQUAVAREM ima dijafagma membranu sa zaštitnom oblogom metalne stjenke posude; a linija za grijanje STARVAREM ima samo jednu dijafagma membranu bez zaštitne obloge).

3. Tehničke karakteristike.

Tehničke karakteristike ekspanzijske i/ili tlačne posude su navedene na pločici pričvršćenoj na svaki pojedini proizvod (članak 3.3 - Prilog I Direktive 2014/68/EU). Podaci su sljedeći: kod, serijski broj, datum proizvodnje, kapacitet, radna temperatura (TS), tlak predpunjenja, najveći dozvoljeni radni tlak (PS).

Naljepnica se postavlja na VAREM ekspanzijsku i/ili tlačnu posudu i ne smije se ukloniti niti se podaci mogu mijenjati. Uporaba proizvoda mora biti u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim na VAREM naljepnici i ne mogu se ni u kojem slučaju prekoračiti dopuštene granične veličine.

4. Instalacija.

- **Pravilno dimenzioniranje posude s obzirom na njezinu uporabu;** nepravilno dimenzionirana ekspanzijska i/ili tlačna posuda može prouzrokovati štetu osobama i stvarima. Dimenzioniranje mora biti izvedeno od strane specijaliziranih tehničara.

- **Pravilna instalacija izvedena od strane specijaliziranih tehničara** u skladu sa nacionalnim pravilima, poštujući propisani moment pritezanja vijčanog spoja (sl. 1) i savjete za montažu (sl. 2). U slučaju ugradnje više posuda u seriji ili paralelno, ove moraju biti spojene na istoj visini. Za posude sa zapreminom većom od 12 litara, ako su montirane sa priključkom prema gore, potreban je odgovarajući nosač (sl. 3); nemojte instalirati posudu na konzolu bez nosača (sl. 4).

- Ekspanzijska posuda za grijanje se mora instalirati u neposrednoj blizini kotla i spoiti na povratne cijevi ili refluks (sl. 5).

- Tlačnu posudu treba postaviti u smjeru polaznog voda pumpe (sl. 6).

Instalirajte ekspanzijsku posudu na odgovarajući način i mjesto, kako bi se spriječile štete zbog curenja vode.

EKSPANZIJSKA POSUDA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Aktiviranje sigurnosnog ventila u sustavu	Neodgovarajuća zapremina posude	Zamijenite sa posudom odgovarajuće zapremine
	Pad tlaka u posudi	Nadopuniti tlak predpunjenja
	Neodgovarajući tlak predpunjenja	Provjerite da tlak predpunjenja bude 0,2 bara niži u odnosu na podešeni tlak aktiviranja tlačne sklopke (unutar raspona od 0,5-3,5 bara)
Vrlo topla posuda	Instalacija na polazne cijevi kotla	Instalirajte posudu na povratne cijevi

TLAČNA POSUDA

PROBLEM	UZROK	RJEŠENJE
Aktiviranje sigurnosnog ventila u sustavu	Neodgovarajuća zapremina posude	Zamijenite sa posudom odgovarajuće zapremine
	Pad tlaka u posudi	Nadopuniti tlak predpunjenja
	Neodgovarajući tlak predpunjenja	Provjerite da tlak predpunjenja bude 0,2 bara niži u odnosu na podešeni tlak aktiviranja tlačne sklopke (unutar raspona od 0,5-3,5 bara)
Vrlo topla posuda	Preterana kompresija zraka predpunjenja	Zamijenite sa posudom odgovarajuće zapremine
Vrlo često pokretanje pumpe	Neodgovarajuća zapremina posude	Zamijenite sa posudom odgovarajuće zapremine
	Neodgovarajući tlak predpunjenja	Provjerite da tlak predpunjenja bude 0,2 bara niži u odnosu na podešeni tlak aktiviranja tlačne sklopke (unutar raspona od 0,5-3,5 bara)
Bučna posuda	Nepravilno pražnjenje posude	Provjerite da tlak predpunjenja bude 0,2 bara niži u odnosu na podešeni tlak aktiviranja tlačne sklopke (unutar raspona od 0,5-3,5 bara)
Vibracije na posudi	Neispravno pričvršćena posuda ili nepravilno pražnjenje posude	Provjerite da tlak predpunjenja bude 0,2 bara niži u odnosu na podešeni tlak aktiviranja tlačne sklopke (unutar raspona od 0,5-3,5 bara)

EU IZJAVA O SUKLADNOSTI

Varem S.p.a. - via delo Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - izjavuje da se ova Izjava o sukladnosti izdaje pod punom vlastitom odgovornošću, koja se odnosi na sljedeće proizvode: Opis proizvoda: ekspanzijske posude i/ili tlačne posude.

Marka: Varem

Model/Tip: vidjeti naslovnicu ove Izjave o sukladnosti.

Ekspanzijske posude i/ili tlačne posude ove izjave u skladu sa sa odgovarajućom Direktivom Vijeća o usklađivanju: 2014/68/EU, Direktiva o opremi pod tlakom (PED).

Za kategorije I i II po modulu D1, za kategorije III i IV po modulu B+D (vidjeti tablicu na str. 3).

Primijenjeni su sljedeći usklađeni standardi: EN13831:2008.

Ova se Izjava o sukladnosti primjenjuje na ekspanzijske posude i tlačne posude sa CE oznakom koji spadaju u I, II, III i IV kategoriju. Ne uzima se u obzir za opremu iz kategorije članka 4.3 Direktive 2014/68/EU.

- U sustavu se mora obavezno ugraditi sigurnosni ventil, sa podešenim tlakom na isti ili niži od maksimalno dozvoljenog tlaka ekspanzijske i/ili tlačne posude; odsutnost sigurnosnog ventila, kod prekoračenja maksimalnog radnog tlaka, može prouzrokovati ozbiljne štete za osobe, životinje i stvari.

- **Tlak predpunjenja naveden na naljepnici se odnosi na standardne primjene;** može se regulirati na 0,2 bara manje u odnosu na podešeni tlak aktiviranja tlačne sklopke, u svakom slučaju unutar raspona od 0,5-3,5 bara. Neophodno je provjeriti tlak predpunjenja (kalibriranim manometrom na ventilu) prije instalacije proizvoda.

- **Spriječite koroziju lakiranog spremnika izbjegavajući, ako je moguće, njegovo izlaganje agresivnim sredinama.** Provjerite da spremnik ne predstavlja vodljivi dio i da ne bude lutačih struja u sustavu, kako bi se spriječila opasnost od pojave korozije spremnika.

5. Održavanje.

Održavanje i/ili zamjena mora biti izvedena od strane specijaliziranih i ovlaštenih tehničara, u skladu sa većim nacionalnim normativima, koji prije svega moraju provjeriti:

- da su svi električni uređaji sustava isključeni od električnog napajanja;

- da se ekspanzijska posuda dovoljno ohladi;

- da je ekspanzijska i/ili tlačna posuda potpuno ispražnjena od vode i zračnog tlaka prije izvođenja bilo koje radnje. Prisutnost zraka predpunjenja je vrlo opasna jer može izazvati razbacivanje dijelova i prouzrokovati ozbiljne štete za osobe, životinje i stvari. Prisutnost vode u spremniku značajno povećava težinu.

Periodični pregled:

- Tlak predpunjenja: jednom godišnje provjerite da li tlak predpunjenja podudara tlaku navedenom na naljepnici, sa odstupanjem od +/- 20%. VAŽNO: za izvođenje ovog postupka voda u posudi mora biti u potpunosti ispražnjena (spremnik prazan).

- U slučaju da je u ekspanzijskoj i/ili tlačnoj posudi tlak nizak, treba ga vratiti na vrijednost tlaka predpunjenja navedenog na naljepnici.

- Jednom godišnje vizualno provjerite ima li korozije u spremniku; u slučaju korozije, spremnik se MORA zamijeniti.

6. Sigurnosne mjere za prestatne rizike.

Nepridržavanje sljedećih uputa može prouzrokovati smrtonosne ozljede, štete stvarima i imovini te učiniti posudu neupotrebljivom. **Tlak predpunjenja mora odgovarati nominalnoj vrijednosti u rasponu od 0,5-3,5 bara.** Zabranjeno je bušenje i/ili zavarivanje plamenom ekspanzijske i/ili tlačne posude. Ekspanzijska i/ili tlačna posuda se ne smiju deinstalirati za vrijeme rada. Ne smije se prekoračiti maksimalna radna temperatura i/ili maksimalno dopušteni tlak. Zabranjena je drugačija uporaba ekspanzijske i/ili tlačne posude od namjenske. Prije isporuke svaka se VAREM ekspanzijska i/ili tlačna posuda testira, provjerava i pakira. Proizvođač nije odgovoran na bilo koji način za štetu nastalu nepravilnim transportom i/ili rukovanjem u slučaju korištenja nepravilnih sredstava koji ne garantiraju integritet proizvoda i sigurnost osoba. Tvrtka VAREM NE prihvaća nikakvu odgovornost za štete osobama i stvarima nastale nepravilnim dimenzioniranjem, neispravnom uporabom, instalacijom, nepravilnom primjenom proizvoda ili integriranog sustava. **Nemojte koristiti liniju LR za sanitarnu uporabu.**

NÁVOD K POUŽITÍ A ÚDRŽBĚ

11. Obecné.

Expanzní nádoby a/nebo autoklávy s membránou VAREM jsou vyrobené v souladu se základními bezpečnostními požadavky Směrnice Evropského parlamentu a Rady 2014/68/EU. Tento návod k použití je zhotoven ve shodě a pro účely podle článku 3.4 - Příloha I Směrnice 2014/68/EU a je nedílnou součástí výrobku.

2. Popis a účel použití výrobků.

- Topné systémy: expanzní nádoba VAREM slouží k přepouštění přebytkového objemu vody, který vzniká v důsledku tepelné dilatace spojené se zvýšením teploty a díky její funkci nedochází v systému k navýšení tlaku.

- Autoklávy s membránou VAREM jsou komponenty, které jsou nutné k zajištění dlouhodobé životnosti a pravidelné činnosti v rozvodových systémech vody a při čerpání pitné vody, čímž představují rezervu vody pod tlakem a tudíž omezují starty čerpadla.

- Všechny nádoby a/nebo autoklávy byly navrženy a vyrobené pro použití na tekutiny skupiny 2; jakýkoliv jiný druh tekutiny není přípustný (vyjma písemně povolených výrobem VAREM).

Expanzní nádoby a autoklávy VAREM jsou složené z kovové uzavřené nádoby vybavené uvnitř membránou. Membrány VAREM mají tvar balonku a jsou upevněné na přírubu tak, aby se zabránilo přímému styku vody s kovovými stěnami nádoby (řada AQUAVAREM je vybavená zase diafragmatickou membránou a povrchovou vrstvou liner, která chrání kovové stěny nádoby; řada STARVAREM pro soustavu vytápění má pouze diafragmatickou membránu bez ochranné vrstvy liner).

3. Technické vlastnosti.

Technické vlastnosti expanzních nádob a/nebo autoklávů jsou uvedené na štítku, který je součástí každého výrobku (článek 3.3 - Příloha I Směrnice 2014/68/EU). Jde o tyto údaje: Kód výrobku, Sériové číslo, Datum výroby, Objem, Provozní teplota (TS), Přednastavený tlak, Maximální provozní tlak (PS).

Štítek je aplikovaný na expanzní nádobě a/nebo autoklávu VAREM a nesmí se odstraňovat a měnit údaje na něm uvedené. Použití výrobku musí být ve shodě s technickými vlastnostmi uvedenými na štítku výrobce VAREM a v žádném případě nelze překračovat předepsané mezní hodnoty.

4. Montáž.

- **Správné určení velikosti nádoby vzhledem k použití;** nádoba a/nebo autokláv, které nejsou správně dimenzované mohou způsobit věcné škody nebo poranit osoby. Dimenzování smí provádět pouze specializovaný technici.

- **Správnou montáž provádí specializovaní technici** v souladu se státními předpisy a na základě předepsaných hodnot kritického momentu na potrubích (obr. 1) a podle montážních pokynů a doporučení (obr. 2). V případě instalace více nádob sériově či paralelně zapojených, je třeba provést propojení všech nádob ve stejné výšce. U nádoby o objemu vyšším než 12 litrů a v případě, že montáž předpokládá spoj směrem vzhůru, je nutné nádobu umístit na vhodnou podporu či držák (obr. 3); neprovádějte montáž nádoby visutým způsobem pokud by tato nebyla opatřena podporou (obr. 4).

- Nádoba u vytápěcí soustavy musí být umístěná v blízkosti kotle a propojena se zpětným potrubím nebo vratnou větví (obr. 5).

- Autokláv je třeba umístit na výtlačnou větev čerpadla (obr. 6).

Expanzní nádoby je vhodné instalovat na takovém místě, kde v případě úniku vody nedojde k významným škodám.

EXPANZNÍ NÁDOBA

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zásah bezpečnostního ventilu soustavy	Malá objemová kapacita nádoby	Vyměnit nádobu
	Nedostatek tlaku v nádobě	Obnovit přednastavený tlak
	Nesprávný přednastavený tlak	Zkontrolovat, zda přednastavený tlak je o 0,2 bar nižší než spouštěcí hodnota presostatu (v rozmezí 0,5-3,5 bar)
Přehřátí nádoby	Montáž na výtlačné větvi soustavy	Namontovat výrobek na zpětnou větev soustavy

AUTOKLÁV

PROBLÉM	PŘÍČINA	ŘEŠENÍ
Zásah bezpečnostního ventilu soustavy	Malá objemová kapacita nádoby	Vyměnit nádobu
	Nedostatek tlaku v nádobě	Obnovit přednastavený tlak
	Nesprávný přednastavený tlak	Zkontrolovat, zda přednastavený tlak je o 0,2 bar nižší než spouštěcí hodnota presostatu (v rozmezí 0,5-3,5 bar)
Přehřátí nádoby	Vysoký tlak přednastaveného tlaku	Vyměnit nádobu
Příliš časté starty čerpadla	Malá objemová kapacita nádoby	Vyměnit nádobu
	Nesprávný přednastavený tlak	Zkontrolovat, zda přednastavený tlak je o 0,2 bar nižší než spouštěcí hodnota presostatu (v rozmezí 0,5-3,5 bar)
Hlučnost nádoby	Nádoba nevyposuší správně	Zkontrolovat, zda přednastavený tlak je o 0,2 bar nižší než spouštěcí hodnota presostatu (v rozmezí 0,5-3,5 bar)
Vibrace nádoby	Nesprávné provedení fixace nádoby nebo nádoba nevyposuší správně	Zkontrolovat, zda přednastavený tlak je o 0,2 bar nižší než spouštěcí hodnota presostatu (v rozmezí 0,5-3,5 bar)

EU PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

Výrobce Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - tímto prohlašuje, že toto Prohlášení o shodě vydal na vlastní odpovědnost pro následující výrobky:

Popis výrobku: expanzní nádoby a/nebo autoklávy

Značka: Varem

Model/typ: viz titulní strana tohoto Prohlášení o Shodě

Výše uvedené expanzní nádoby a/nebo autoklávy jsou ve shodě s harmonizačními právními předpisy Evropské Unie: 2014/68/EU, Směrnice tlakových zařízení a sestav (PED), U kategorií I a II se postupuje podle modulu D1, u kategorií III a IV podle modulu B+D (viz tabulka str. 3).

Byly použity následující harmonizované normy: EN13831:2008.

Toto prohlášení o shodě platí na expanzní nádoby a autoklávy opatřené CE značkou a které patří do kategorií I, II, III a IV. Nevztahuje se na přístroje patřící do kategorie popsané v článku 4.3 Směrnice 2014/68/EU.

- **Soustava musí být opatřena bezpečnostním redukčním ventilem nastaveným na nižší nebo stejný maximální přípustný tlak expanzní nádoby a/nebo autoklávy;** bez bezpečnostního ventilu by při navýšení maximálního provozního tlaku mohlo dojít k vážným škodám na zdraví osob, zvířat či věcným škodám.

- **Přednastavený tlak z výroby uvedený na výrobním štítku u standardních aplikací;** lze jej regulovat o 0,2 bar nižší než je spouštěcí tlak presostatu a nicméně v rozmezí 0,5-3,5 bar. Přednastavený tlak je zapotřebí zkontrolovat (pomocí manometru na ventilu) před provedením montáže výrobku.

- Předcházet korozi nádrže tím, že nebude vystavena agresivnímu prostředí. Převěřte se o tom, že v nádrži nevzniká elektrický proud a že nejsou přítomné bludné proudy, které mohou způsobit korozi nádrže.

5. Údržba.

Údržbu a/nebo výměnu smí provádět výhradně specializovaný a pověřený technik v souladu s platnými státními předpisy a pouze potom, co pečlivě ověří zda:

- jsou všechna elektrická zařízení soustavy odpojena od elektrického přívodu;

- expanzní nádoba se dostatečně ochladila;

- u expanzní nádoby a/nebo autoklávy byla zcela vypuštěná jak voda, tak tlakový vzduch dřive, než dojde k provedení jakéhokoliv zákroku na tlakových zařízeních. Zbytek tlakového vzduchu v soustavě by mohl způsobit vymřístění některé části, čímž by mohly vzniknout vážné škody osobám, zvířatům a věcem. Přítomnost vody v soustavě zvyšuje citelné hmotnost.

Pravidelné kontroly:

- Přednastavený tlak: jednou za rok ověřit přednastavený tlak podle hodnoty uvedené na štítku, která musí být v rozmezí +/-20%. UPOZORNĚNÍ: tuto operaci lze provádět pouze za podmínky, že nádoba byla zcela vypuštěná od vody (prázdné nádrže).

- V případě, že v nádobě a/nebo autoklávu není dostatečný tlak, je třeba obnovit přednastavení tlaku na hodnotu uvedenou na výrobním štítku.

- Jednou za rok provádět zrakovou kontrolu stavu nádoby z hlediska koroze; v případě viditelného poškození koroze se MUSÍ nádoba bezpodmínečně vyměnit.

6. Preventivní Opatření u zbytkových rizik.

Nedodržování následujících pokynů může způsobit smrtelné zranění, škody věcné a majetkové a zapříčiní nepoužitelnost tlakové nádoby. **Přednastavený tlak musí respektovat nominální hodnotu v rozmezí 0,5-3,5 bar.** Je zakázáno vrtat díry a/nebo svářet plamenem expanzní nádobu a/nebo autokláv. Expanzní nádoba a/nebo autokláv se nesmí zásadně demontovat, pokud je v provozu. Nepřekračovat maximální provozní teplotu a/nebo maximální dovolený pracovní tlak. Je zakázáno používat expanzní nádobu a/nebo autokláv jiným způsobem než je určený účel použití. Každá expanzní nádoba a/nebo autokláv VAREM se před vlastní expedicí testuje, zkontroluje a zabalí. Výrobce není odpovědný žádným způsobem za škody způsobené v důsledku nesprávně provedené přepravy a/nebo manipulace v případě, že nebyly použity vhodné prostředky k zajištění celistvosti výrobku a bezpečnosti osob. VAREM NEMŮŽE přijmout žádnou odpovědnost za škody způsobené osobám či věcem, v důsledku nesprávného dimenzování výrobku, nesprávného použití výrobku, nesprávně provedené montáže a neodpovídajícího provozu výrobku či připojené sestavy. **Nepoužívat řadu LR pro sanitární účely.**

INSTRUÇÕES DE USO E MANUTENÇÃO

1. Generalidades.

Os vasos de expansão e/ou autoclaves com membrana VAREM são fabricados respeitando-se os requisitos essenciais de segurança da Diretiva Europeia 2014/68/UE. Estas instruções de uso foram elaboradas em conformidade e com o escopo descrito no artigo 3.4 - Anexo I da Diretiva 2014/68/UE e acompanham os produtos.

2. Descrição e destinação de uso dos produtos.

- Aquecimento: o vaso de expansão da VAREM é empregado para absorver o aumento de volume da água devido à sua dilatação térmica com o aumento da temperatura limitando, portanto, o aumento de pressão na instalação.

- A autoclave com membrana da VAREM é um componente necessário para um funcionamento regular e duradouro das instalações de distribuição e bombeamento de água potável, constituindo uma reserva de água sob pressão e, portanto, limitando as intervenções da bomba.

- Todos os vasos e/ou autoclaves são projetados para o uso com fluidos do grupo 2; qualquer outro tipo de fluido não é admitido (exceto se com especifica autorização por escrito emitida pela VAREM).

Os vasos de expansão e as autoclaves da VAREM são constituídos por um recipiente metálico fechado dotado de membrana interna. As membranas da VAREM têm uma conformação de balão com fixação ao flange que impede o contato direto da água com as partes metálicas do vaso (por outro lado, a gama AQUAVAREM é dotada de membrana diafragma com liner de proteção da parede metálica do vaso; a gama para aquecimento STARVAREM tem somente uma membrana diafragma e não tem esta proteção).

3. Características técnicas.

As características técnicas de cada vaso de expansão e/ou das autoclaves encontram-se indicadas na placa aplicada em cada produto (artigo 3.3 - Anexo I da Diretiva 2014/68/UE). Os dados são: código, n.º de série, data de fabricação, capacidade, temperatura de operação (TS), pré-carga, pressão máxima de operação (PS). A etiqueta é aplicada no vaso de expansão e/ou autoclave VAREM e não deve ser removida ou ter seus conteúdos modificados. O uso dos produtos deve ser em conformidade com as características técnicas indicadas na etiqueta da VAREM e, os valores limite prescritos, não podem ser violados em hipótese alguma.

4. Instalação.

- **Dimensionamento correto do vaso com relação ao seu uso;** um vaso e/ou autoclave não dimensionado corretamente pode causar danos a pessoas e coisas. O dimensionamento deve ser executado por técnicos especializados.

- **Instalação correta executada por técnicos especializados** em conformidade com as normas nacionais, respeitando os valores prescritos do torque de aperto da união (fig. 1) e as sugestões de montagem (fig. 2). No caso de vários vasos em série ou paralelo, estes devem ser conectados na mesma altura. Para vasos com volume superior a 12 litros, se montados com união para cima, é necessário um suporte adequado (fig. 3); se não suportado, não instalar o vaso em balanço (fig. 4).

- O vaso de aquecimento deve ser instalado nas proximidades da caldeira e conectado às tubulações de retorno ou refluxo (fig. 5).

- A autoclave deve ser posicionada na direção da descarga da bomba (fig. 6).

- Instalar o vaso de expansão em local adequado e de modo a prevenir danos devidos a vazamentos de água.

VASO DE EXPANSÃO

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Intervenção da válvula de segurança da instalação	Volume do vaso não adequado	Substituição com vaso com volume correto
	Vaso descarregado	Restabelecer a pré-carga
	Pré-carga não adequada	Controlar que a pré-carga seja 0,2 bar menos que o valor de partida do pressostato (dentro da faixa de 0,5-3,5 bar)
Vaso muito quente	Instalação em tubulações de descarga caldeira	Instalar o vaso nas tubulações de retorno

AUTOCLAVE

PROBLEMA	CAUSA	SOLUÇÃO
Intervenção da válvula de segurança da instalação	Volume do vaso não adequado	Substituição com vaso com volume correto
	Vaso descarregado	Restabelecer a pré-carga
	Pré-carga não adequada	Controlar que a pré-carga seja 0,2 bar menos que o valor de partida do pressostato (dentro da faixa de 0,5-3,5 bar)
Vaso muito quente	Compressão excessiva do ar de pré-carga	Substituição com vaso com volume correto
	Volume do vaso não adequado	Substituição com vaso com volume correto
Alta frequência de intervenções da bomba	Volume do vaso não adequado	Substituição com vaso com volume correto
	Pré-carga não adequada	Controlar que a pré-carga seja 0,2 bar menos que o valor de partida do pressostato (dentro da faixa de 0,5-3,5 bar)
Vaso ruidoso	Vaso não descarrega bem	Controlar que a pré-carga seja 0,2 bar menos que o valor de partida do pressostato (dentro da faixa de 0,5-3,5 bar)
Vibrações no vaso	Fixação defeituosa do vaso ou vaso não descarrega bem	Controlar que a pré-carga seja 0,2 bar menos que o valor de partida do pressostato (dentro da faixa de 0,5-3,5 bar)

DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE UE

A Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - declara que a presente Declaração de Conformidade é emitida sob a própria e exclusiva responsabilidade e se refere aos seguintes produtos:

Descrição dos produtos: vasos de expansão e/ou autoclaves.

Marca: Varem

Modelo/Tipo: ver capa da presente Declaração de Conformidade.

Os vasos de expansão e/ou autoclaves da declaração acima estão em conformidade à correspondente Diretiva de harmonização da União: 2014/68/UE, Diretiva equipamentos sob pressão (PED).

Para as categorias I e II segundo o módulo D1, para as categorias III e IV segundo os módulos B+D (ver tabela pág. 3).

Foram aplicadas as seguintes normas harmonizadas: EN13831:2008.

A presente Declaração de Conformidade é aplicada a vasos de expansão e autoclaves que trazem a marcação CE e pertencem às categorias I, II, III e IV. A mesma não deve ser considerada para os aparelhos pertencentes à categoria citada no artigo 4.3 da Diretiva 2014/68/UE.

- É necessária a presença da válvula de segurança na instalação, com calibração da pressão inferior ou igual à pressão máxima do vaso e/ou autoclave; ultrapassar a pressão máxima de operação em ausência da válvula de segurança pode causar graves danos a pessoas, animais e coisas.

- A pressão de pré-carga indicada na etiqueta é para aplicações padrão; pode ser regulada com 0,2 bar a menos com relação à configuração de partida do pressostato e, todavia, dentro de uma faixa de 0,5-3,5 bar. A pré-carga deve ser controlada (com manômetro calibrado aplicado na válvula) antes da instalação do produto.

- Prevenir a corrosão do reservatório pintado não exposto, possivelmente, o mesmo a ambientes agressivos. Certificar-se que o reservatório não constitua uma massa elétrica e que não haja corrente elétrica vagante na instalação de modo a prevenir o risco de corrosão do mesmo.

5. Manutenção.

A manutenção e/ou substituição deve ser executada por técnicos especializados e autorizados em conformidade com as normas nacionais vigentes, certificando-se metodosamente que:

- Todas as aparelhagens elétricas da instalação não estejam alimentadas eletricamente;

- O vaso de expansão tenha esfriado adequadamente;

- O vaso de expansão e/ou autoclave tenha sido completamente descarregado da água e da pressão do ar antes de executar qualquer operação no mesmo. A presença de ar de pré-carga é muito perigosa pois pode provocar a projeção de peças que podem causar graves danos a pessoas, animais e coisas. A presença de água no reservatório aumenta consideravelmente o peso do mesmo.

Controles periódicos:

- Pré-carga: verificar uma vez por ano que a pressão de pré-carga seja aquela indicada na etiqueta, com uma tolerância de +/-20%. IMPORTANTE: para executar a operação o vaso deve estar completamente sem água (reservatórios vazios).

- Caso o vaso e/ou autoclave resulte estar carregado é necessário levar o valor da pré-carga para o mesmo valor indicado na etiqueta.

- Uma vez por ano controlar visualmente a ausência de corrosão no reservatório; em caso de corrosão o reservatório DEVE ser substituído.

6. Precauções de segurança para os riscos residuais.

A inobservância das disposições a seguir pode causar feridas mortais, danos a coisas e à propriedade e tornar o vaso inutilizável. A pressão de pré-carga deve respeitar o valor nominal dentro da faixa de 0,5-3,5 bar. É proibido furar e/ou soldar com chama o vaso de expansão e/ou autoclave. O vaso de expansão nunca deve ser desinstalado quando se encontra em condições de operação. Não ultrapassar a temperatura máxima de operação e/ou a pressão máxima admissível. É proibido utilizar o vaso de expansão e/ou autoclave em modo diferente com relação à sua destinação de uso. Antes de ser vendido, todo vaso de expansão e/ou autoclave da VAREM é testado, controlado e embalado. O fabricante não responde, em hipótese alguma, por danos provocados por um transporte e/ou movimentação incorretos caso não sejam usados os meios mais adequados que garantam a integridade dos produtos e a segurança das pessoas. A VAREM NÃO aceita qualquer tipo de responsabilidade por danos a pessoas e coisas derivantes de dimensionamento incorreto, uso errado, instalação e operação imprópria do produto ou do sistema integrado. **Não utilizar as gamas LR para uso sanitário.**

BRUKS- OCH UNDERHÅLLSANVISNING

1. Allmän information

Expansionskärlet och/eller utjämningsbehållarna med membran VAREM är konstruerade i överensstämmelse med de väsentliga säkerhetskraven i direktiv 2014/68/EU. Denna bruksanvisning har tagits fram i överensstämmelse med och för det ändamål som avses i punkt 3.4 i Bilaga I i direktiv 2014/68/EU och medföljer produkterna.

2. Beskrivning och avsedd användning av produkterna

– Uppvärmning: Expansionskärlet VAREM används för att absorbera vattnets volymökning som orsakas av vattnets termiska utvidgning när temperaturen ökar. På så sätt begränsas tryckökningen i anläggningen.

– Utjämningsbehållaren med membran VAREM är en nödvändig del för en varaktig och regelbunden funktion hos anläggningarna för distribution och pumpning av dricksvatten. Den utgör en trycksatt vattenreserv och begränsar därmed pumpens drift. – Alla käril och/eller utjämningsbehållare är konstruerade för fluider i grupp 2. Ingen annan typ av fluid är tillåten (såvida inte ett särskilt skriftligt tillstånd utfärdas av VAREM). Expansionskärlet och utjämningsbehållarna VAREM består av en sluten metallbehållare utrustad med ett invändigt membran. Membranen VAREM är ballongformade och med flänsfäste som förhindrar att vattnet kommer i direkt kontakt med kärlets metallväggar (serien AQUAVAREM är däremot utrustad med ett diafragmamembran med skyddsbeklädnad för kärlets metallvägg. Uppvärmningsserien STARVAREM har däremot ett enda diafragmamembran utan detta skydd).

3. Tekniska egenskaper

Expansionskärlets och/eller utjämningsbehållarnas tekniska egenskaper finns på märkplåten som är fäst vid varje enskild produkt (punkt 3.3 i Bilaga I i direktiv 2014/68/EU). Följande data anges: Kod, serienummer, tillverkningsdatum, kapacitet, drifttemperatur (TS), förladdning, max. drifttryck (PS).

Märkplåten är fäst vid expansionskärlet och/eller utjämningsbehållaren VAREM. Den får inte avlägnas och innehållet får inte ändras. Produkterna ska användas i överensstämmelse med de tekniska egenskaper som anges av VAREM på märkplåten. De föreskrivna gränserna får absolut inte överskridas.

4. Installation

– **Korrekt dimensionering av kärlet med hänsyn till dess användning.** Ett käril och/eller en utjämningsbehållare som inte dimensioneras korrekt kan orsaka person- och sakkador. Dimensioneringen ska utföras av specialiserade tekniker.

– **Korrekt installation utförd av specialiserade tekniker** i överensstämmelse med nationella standarder och enligt angivna värden för kopplingsens åtdragningsmoment (fig. 1) och monteringsråden (fig. 2). I händelse av flera serie- eller parallellanslutna käril ska de anslutas vid samma höjd. Ett lämpligt stöd (fig. 3) krävs om käril med större volym än 12 liter monteras med kopplingen vänd uppåt. Installera inte kärlet friberärande om det inte stöds (fig. 4).

– Uppvärmningskärlet ska installeras in till varmvattenberedaren och anslutas till rördningarna för retur eller återflöde (fig. 5).

– Utjämningsbehållaren ska placeras i riktning mot pumpens utlopp (fig. 6).

Expansionskärlet ska installeras på en lämplig plats, så att skador p.g.a. vattenläckage undviks.

EXPANSIONSKÄRL

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Utlösning av anläggningens säkerhetsventil.	Kärlets volym är olämplig.	Byt ut mot ett käril med korrekt volym.
	Kärlet är utan tryck.	Återställ förladdningen.
	Förladdningen är olämplig.	Kontrollera att förladdningstrycket är 0,2 bar lägre än tryckvaktens startvärde (inom området 0,5-3,5 bar).
Kärlet är mycket varmt.	Installation på varmvattenberedarens utloppsrördningar.	Installera kärlet på returrördningarna.

UTJÄMNINGSBEHÅLLARE

PROBLEM	ORSAK	ÅTGÄRD
Utlösning av anläggningens säkerhetsventil.	Kärlets volym är olämplig.	Byt ut mot ett käril med korrekt volym.
	Kärlet är utan tryck.	Återställ förladdningen.
	Förladdningen är olämplig.	Kontrollera att förladdningstrycket är 0,2 bar lägre än tryckvaktens startvärde (inom området 0,5-3,5 bar).
Kärlet är mycket varmt.	Överdriven komprimering för förladdningsluft.	Byt ut mot ett käril med korrekt volym.
Pumpen startar för ofta.	Kärlets volym är olämplig.	Byt ut mot ett käril med korrekt volym.
Kärlet bullrar.	Förladdningen är olämplig.	Kontrollera att förladdningstrycket är 0,2 bar lägre än tryckvaktens startvärde (inom området 0,5-3,5 bar).
	Kärlet tömmer inte bra.	Kontrollera att förladdningstrycket är 0,2 bar lägre än tryckvaktens startvärde (inom området 0,5-3,5 bar).
Kärlet vibrerar.	Kärlet har fästs felaktigt eller kärlet tömmer inte bra.	Kontrollera att förladdningstrycket är 0,2 bar lägre än tryckvaktens startvärde (inom området 0,5-3,5 bar).

EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - försäkrar att denna försäkring om överensstämmelse utfärdas under eget ansvar och gäller för följande produkter: Produktbeskrivning: Expansionskäril och/eller utjämningsbehållare.

Fabrikat: Varem

Modell/typ: Se omslaget till denna försäkring om överensstämmelse.

De expansionskäril och/eller utjämningsbehållare som ovanstående försäkring gäller överensstämmer med tillämpligt unionsrättsligt harmoniseringsdirektiv: 2014/68/EU, direktiv om tryckbärande anordningar (PED).

För kategorierna I och II enligt modul D1, för kategorierna III och IV enligt modulerna B + D (se tabell, sid. 3).

Följande harmoniserade standarder har tillämpats: EN 13831:2008.

Denna försäkring om överensstämmelse tillämpas på de CE-märkta expansionskäril och utjämningsbehållare i kategorierna I, II, III och IV. Denna försäkring gäller inte apparaterna i den kategori som avses i punkt 4.3 i direktiv 2014/68/EU.

– Anläggningen ska vara utrustad med en säkerhetsventil som har kalibrerats till ett tryck som är lägre än eller lika med kärlets och/eller utjämningsbehållarens max. tryck. Om säkerhetsventilen inte finns kan överskridandet av max. trycket leda till allvarliga skador på personer, djur och saker.

– Förladdningstrycket som anges på märkplåten gäller för standardanvändning. Det kan justeras till 0,2 bar lägre än tryckvaktens startvärde inom området 0,5-3,5 bar. Förladdningen måste kontrolleras (med kalibrerad manometer placerad på ventilen) före installationen av produkten.

– Förebygg till den lackerade behållaren utsätts för korrosion genom att helst inte utsätta den för aggressiva miljörer. Säkerställ att behållaren inte utgör någon strömförande del och att det inte finns vagabonderande ström i anläggningen för att förebygga risken för att behållaren utsätts för korrosion.

5. Underhåll

Underhåll och/eller utbyte måste utföras av specialiserade och auktoriserade tekniker i överensstämmelse med gällande nationella standarder. Säkerställ nogga följande före underhåll:

– Ingen av anläggningens elektriska utrustningar matas med ström;

– Expansionskärlet har svalnat tillräckligt;

– Expansionskärlet och/eller utjämningsbehållaren har tömts helt på vatten och tryckluft innan några ingrepp utförs på dessa. Närvaro av förladdningsluft är mycket farligt eftersom detta kan leda till att delar kan slungas ut med allvarliga skador på personer, djur eller saker som följd. Närvaro av vatten i behållaren ökar vikten anmärkningsvärt. Regelbundna kontroller:

– Förladdning: Kontrollera en gång om året att förladdningstrycket överensstämmer med det som anges på märkplåten med en tolerans på +/- 20 %. VIKTIGT: För att utföra kontrollen måste kärlet vara helt tomt på vatten (tomma behållare).

– Om kärlet och/eller utjämningsbehållaren är utan tryck är det nödvändigt att återställa förladdningsvärdet till det värde som anges på märkplåten.

– Kontrollera visuellt en gång om året att behållaren inte uppvisar tecken på korrosion. I händelse av korrosion MÅSTE behållaren bytas ut.

6. Säkerhetsåtgärder för kvarstående risker

Försumme av följande föreskrifter kan leda till dödliga skador, skador på saker och egendom och göra kärlet oanvändbart. **Förladdningstrycket måste överensstämja med det nominella värdet inom området 0,5-3,5 bar.** Det är förbjudet att borra hål i eller svetsa expansionskärlet och/eller utjämningsbehållaren. Expansionskärlet och/eller utjämningsbehållaren får aldrig nedmonteras när de är i drift. Överskrid inte tillåten max. drifttemperatur och/eller tillåtet max. tryck. Det är förbjudet att använda expansionskärlet och/eller utjämningsbehållaren på annat sätt än vad de är avsedda för. Varje expansionskäril och/eller utjämningsbehållare VAREM testas, kontrolleras och emballeras före sändningen. Tillverkaren ansvarar inte på något sätt för skador som orsakas av felaktig transport och/eller hantering om inte de mest lämpliga medlen används som garanterar produktens oskadade skick och personers säkerhet. VAREM åtar sig INGEN typ av ansvar för person- och sakkador som orsakas av felaktig dimensionering, användning, installation eller olämplig drift av produkten eller den integrerade anläggningen. **Använd inte serie LR för sanitärt bruk.**

UPUTSTVA ZA UPOTREBU I ODRŽAVANJE

1. Opšte informacije.

VAREM ekspanzione posude i/ili rezervoari pod pritiskom su proizvedeni u skladu s bitnim zahtevima bezbednosti Evropske Direktive 2014/68/EU. Ova uputstva za upotrebu su sastavljena u skladu s ciljevima navedenim u članu 3.4 - Prilog I Direktive 2014/68/EU i priložena su uz proizvod.

2. Opis i namena proizvoda.

- Grejanje: VAREM ekspanzione posuda služi za apsorpiranje povećanja volumena vode nastalog zbog njezinog termičkog širenja izazvano rastom temperature, te za ograničenje povišenja pritiska u sistemu.

- VAREM membranski rezervoar pod pritiskom je neophodan za dugotrajn i pravilan rad sistema za snabdevanje pitkom vodom i pumpnih stanica; stvarajući vodenu rezervu pod pritiskom, smanjuje učestalost uključivanja pumpe.

- Sve ekspanzione posude i/ili rezervoari pod pritiskom su projektovani za korišćenje tečnosti Skupine 2; nije dopuštena upotreba bilo koje druge vrste tečnosti (osim specifične pismene dozvole od strane firme VAREM).

VAREM ekspanzione posude i rezervoari pod pritiskom su izrađeni od jednog zatvorenog metalnog suda sa ugrađenom unutrašnjom membranom. VAREM membrane imaju oblik balona sa spojem na priрубnici, čime se sprečava da voda dolazi u dodir sa metalnim zidom posude (dok linija AQUAVAREM ima dijafragma membranu sa zaštitnom oblogom metalnog zida posude; a linija za grejanje STARVAREM ima samo jednu dijafragma membranu bez zaštitne obloge).

3. Tehničke karakteristike.

Tehničke karakteristike ekspanzione posude i/ili rezervoara pod pritiskom su navedene na pločici pričvršćenoj na svaki pojedini proizvod (član 3.3 - Prilog I Direktive 2014/68/EU). Podaci na pločici: šifra, serijski broj, datum proizvodnje, kapacitet, radna temperatura (TS), pritisak predpunjenja, najveći dozvoljeni radni pritisak (PS).

Nalepnica se postavlja na VAREM ekspanzionu posudu i/ili rezervoar pod pritiskom i ne sme se ukloniti niti se podaci mogu menjati. Upotreba izvoznog mora biti u skladu sa tehničkim karakteristikama navedenim na VAREM nalepnici i ne smeju se ni u kojem slučaju prekoračiti dopuštene granične vrednosti.

4. Instalacija.

- **Pravilno dimenzionisanje posude s obzirom na njezinu upotrebu;** nepravilno dimenzionisanje ekspanzione posude i/ili rezervoar pod pritiskom mogu prouzrokovati štetu osobama i stvarima. Dimenzionisanje mora biti izvedeno od strane specijalizovanih tehničara.

- **Pravilna instalacija izvedena od strane specijalizovanih tehničara** u skladu sa nacionalnim propisima, poštujući propisani moment pritezanja spoja (sl. 1) i savete za montažu (sl. 2). U slučaju ugradnje više posuda u seriji ili paralelno, ove moraju biti spojene na istoj visini. Za posude sa zapreminom većom od 12 litara, ako su montirane sa priključkom prema gore, potreban je odgovarajući nosač (sl. 3); nemojte instalirati posudu na konzolu bez nosača (sl. 4).

- Ekspanzione posuda za grejanje se mora instalirati u neposrednoj blizini kotla i spojiti na povratne cevi ili refluks (sl. 5).

- Rezervoar pod pritiskom treba postaviti u pravcu polaznog voda pumpe (sl. 6). Instalirajte ekspanzionu posudu na odgovarajući način i mesto, kako bi se sprečila oštećenja zbog curenja vode.

- U sistem se mora obavezno ugraditi sigurnosni ventil, sa podešenim pritiskom na isti ili niži od maksimalno dozvoljenog pritiska ekspanzione posude i/ili rezervoara pod pritiskom; odsutnost sigurnosnog ventila, kod prekoračenja maksimalnog radnog pritiska, može prouzrokovati ozbiljne štete za osobe, životinje i stvari.

- **Pritisak predpunjenja naveden na nalepnici se odnosi na standardne primene;** može se regulisati na 0,2 bara manje u odnosu na podešen pritisak aktiviranja presostata, u svakom slučaju unutar raspona od 0,5-3,5 bara. Neophodno je proveriti pritisak predpunjenja (kalibriranim manometrom na ventilu) pre instalacije proizvoda.

- Sprečiti koroziju lakiranog rezervoara izbegavajući, ako je moguće, njegovo izlaganje agresivnim sredinama. Proverite da se rezervoar ne predstavlja vodljiv die i da ne bude lutačih struja u sistemu, kako bi se sprečila opasnost od pojave korozije rezervoara.

5. Održavanje.

Održavanje i/ili zamena mora biti izvedena od strane specijalizovanih i ovlašćenih tehničara, u skladu sa važećim nacionalnim propisima, koji pre svega moraju proveriti:

- da su svi električni uređaji sistema isključeni od napajanja električnom energijom;
- da se ekspanzione posuda dovoljno ohladila;
- da je ekspanzione posuda i/ili rezervoar pod pritiskom potpuno ispražnjen od vode i vazdušnog pritiska pre izvođenja bilo koje radnje. Prisutnost vazduha predpunjenja je vrlo opasna jer može izazvati razbacivanje delova i prouzrokovati ozbiljne štete za osobe, životinje i stvari. Prisutnost vode u rezervoaru značajno povećava težinu. Periodične kontrole:

- Pritisak predpunjenja: jednom godišnje proverite da li pritisak predpunjenja podudara pritisku navedenom na nalepnici, sa odstupanjem od +/- 20%. VAŽNO: za izvođenje ovog postupka voda u posudi mora biti u potpunosti ispražnjena (rezervoari prazni).

- U slučaju da je pritisak nizak u ekspanzionoj posudi i/ili rezervoaru pod pritiskom, treba ga vratiti na vrednost pritiska predpunjenja navedenoj na nalepnici.

- Jednom godišnje vizualno proverite ima li korozije u rezervoaru; u slučaju korozije, rezervoar se MORA zameniti.

6. Mere predostrožnosti za preostale rizike.

Nepridržavanje dole navedenih mera može prouzrokovati smrtonosne povrede, štete stvarima i imovini te učiniti posudu neupotrebljivom. **Pritisak predpunjenja mora odgovarati nominalnoj vrednosti u rasponu od 0,5-3,5 bara.** Zabranjeno je bušenje i/ili zavarivanje plamenom ekspanzione posude i/ili rezervoara pod pritiskom. Ekspanzione posuda i/ili rezervoar pod pritiskom se ne smiju deinstalirati za vreme rada. Ne sme se prekoračiti maksimalna radna temperatura i/ili maksimalno dopušteni pritisak. Zabranjena je drugačija upotreba ekspanzione posude i/ili rezervoara pod pritiskom od namenske. Pre isporuke svaka se VAREM ekspanzione posuda i/ili rezervoar pod pritiskom testira, proverava i pakuje. Proizvođač nije odgovoran na bilo koji način za štetu nastalu nepravilnim transportom i/ili rukovanjem u slučaju korišćenja neprikladnih sredstava koji ne garantuju integritet proizvoda i sigurnost osoba. Firma VAREM NE prihvata nikakvu odgovornost za štete osobama i stvarima nastale nepravilnim dimenzionisanjem, neispravnom upotrebom, instalacijom, nepravilnom primenom proizvoda ili integrisanog sistema. **Nemojte koristiti liniju LR za sanitarnu upotrebu.**

EKSPANZIONA POSUDA

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Aktiviranje sigurnosnog ventila u sistemu	Neodgovarajuća zapremina posude	Zamenite sa posudom odgovarajuće zapremine
	Pad pritiska u posudi	Nadopuniti pritisak predpunjenja
	Neodgovarajući pritisak predpunjenja	Proverite da pritisak predpunjenja bude 0,2 bara niži u odnosu na podešeni pritisak aktiviranja presostata (unutar raspona od 0,5-3,5 bara)
Vrlo topla posuda	Instalacija na polazne cevi kotla	Instalirajte posudu na povratne cevi

REZERVOAR POD PRITISKOM

PROBLEM	UZROK	REŠENJE
Aktiviranje sigurnosnog ventila u sistemu	Neodgovarajuća zapremina posude	Zamenite sa posudom odgovarajuće zapremine
	Pad pritiska u posudi	Nadopuniti pritisak predpunjenja
	Neodgovarajući pritisak predpunjenja	Proverite da pritisak predpunjenja bude 0,2 bara niži u odnosu na podešeni pritisak aktiviranja presostata (unutar raspona od 0,5-3,5 bara)
Vrlo topla posuda	Preterana kompresija vazduha predpunjenja	Zamenite sa posudom odgovarajuće zapremine
Vrlo često pokretanje pumpe	Neodgovarajuća zapremina posude	Zamenite sa posudom odgovarajuće zapremine
	Neodgovarajući pritisak predpunjenja	Proverite da pritisak predpunjenja bude 0,2 bara niži u odnosu na podešeni pritisak aktiviranja presostata (unutar raspona od 0,5-3,5 bara)
Bučna posuda	Nepravilno pražnjenje posude	Proverite da pritisak predpunjenja bude 0,2 bara niži u odnosu na podešeni pritisak aktiviranja presostata (unutar raspona od 0,5-3,5 bara)
Vibracije na posudi	Neispravno pričvršćenja posude ili nepravilno pražnjenje posude	Proverite da pritisak predpunjenja bude 0,2 bara niži u odnosu na podešeni pritisak aktiviranja presostata (unutar raspona od 0,5-3,5 bara)

EU DEKLARACIJA O USAGLAŠENOSTI

Varem S.p.a - via del Santo, 207 - 35010 LIMENA (PD) - izjavljuje da se ova Deklaracija o usaglašenosti izdaje pod punom vlastitom odgovornošću, koja se odnosi na sledeće proizvode:

Opis proizvoda: ekspanzione posude i/ili rezervoari pod pritiskom.

Marka: Varem

Model/Tip: videti naslovnu stranu ove Deklaracije o usaglašenosti.

Ekspanzione posude i/ili rezervoari pod pritiskom ove Deklaracije u skladu su sa odgovarajućom Direktivom Saveta o usklađivanju: 2014/68/EU, Direktiva o opremi pod pritiskom (PED).

Za kategorije I i II po modulu D1, za kategorije III i IV po modulima B+D (videti tabelu na str. 3).

Primenjeni su sledeći harmonizovani standardi: EN13831:2008.

Ova se Deklaracija o usaglašenosti primenjuje na ekspanzione posude i rezervoare pod pritiskom sa CE oznakom koji spadaju u I, II, III i IV kategoriju. Ne uzima se u obzir za opremu iz kategorije člana 4.3 Direktive 2014/68/EU.

